

AREA TECNICA PROGETTAZIONE
SETTORE PROGETTI e DD.LL.
PROT. 14543 VA/FV/fv
DATA 18.08.2017
RISPOSTA AL N.
DEL

Spett.le
PROVINCIA DI TREVISO
Ufficio VIA
Via Cal di Breda 116
30100 – Treviso

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO : *Riconversione irrigua
impianto Arcade Nervesa 2°
Stralcio
Codice Interno: L19
Occupazione suolo nel
territorio del Comune di
Giavera del Montello.
Chiarimenti.*

Con riferimento alla Vostra nota del 14 agosto u.s., assunta al protocollo consortile al numero 14514 del 18/08/2017, circa l'interessamento da parte del nuovo sistema pluvirriguo in progetto del territorio del Comune di Giavera del Montello, si precisa quanto segue.

Alla data di redazione del progetto di riconversione irrigua impianto Arcade-Nervesa, per una superficie complessiva di 1030 ha, rientrava tra le aree da interessare anche il comune di Giavera del Montello per una superficie di circa 3 ha, come riportato negli allegati al progetto stesso.

Con la suddivisione degli interventi in due stralci, il territorio del Comune è stata quasi completamente interessato dal primo stralcio, ad oggi interamente realizzato, restando esclusa una piccola porzione di circa 4.000 m², come riportato a pagina 2 nell'Allegato 2 – Relazione Tecnica.

Nel frattempo, dal periodo di redazione del progetto di riconversione Arcade-Nervesa ed oggi, è stato realizzato l'intervento di riconversione del limitrofo impianto denominato Giavera.

I proprietari dei terreni adiacenti il confine dell'impianto Giavera, ma da esso esclusi nella progettazione e rientranti nel progetto Arcade-Nervesa, hanno richiesto al Consorzio di poter essere collegati al già riconvertito impianto Giavera, per poter usufruire del sistema a pioggia invece del sistema a scorrimento.

Il Consorzio, valutata la possibilità tecnica di soddisfare tali richieste, ha provveduto ad estendere con contenuti interventi a proprio carico l'impianto Giavera andando ad interessare i citati terreni e rimuovendoli, contestualmente, dal progetto di riconversione irrigua Arcade-Nervesa.

Pertanto, sulla scorta delle indicazioni sopra riportate, le informazioni contenute nella documentazione progettuale riguardanti il Comune di Giavera del Montello sono da stralciarsi considerando, al loro posto, che il Comune stesso non risulta interessato dal progetto di Riconversione irrigua Arcade-Nervesa 2° stralcio, oggetto della procedura di assoggettabilità a V.I.A.

A titolo esemplificativo di quanto riportato nella presente, si allega planimetria con evidenziata

l'intera area soggetta a riconversione riguardante il territorio del comune di Giavera del Montello di circa 3 ha di cui all'Allegato 2 – Relazione Tecnica, non più interessata dal progetto in oggetto, perché già riconvertita.


Certi di aver riportato le informazioni richieste ma rimanendo, comunque, a disposizione per ulteriori approfondimenti, si inviano distinti saluti.

Montebelluna, 18/08/2017

Il Progettista
ing. Filippo Venturini




Il Responsabile unico del procedimento
ing. Luigino Pretto




All. cs



Istruttore: *Filippo Venturini*
Settore: *Progettazione e DD.LL.*

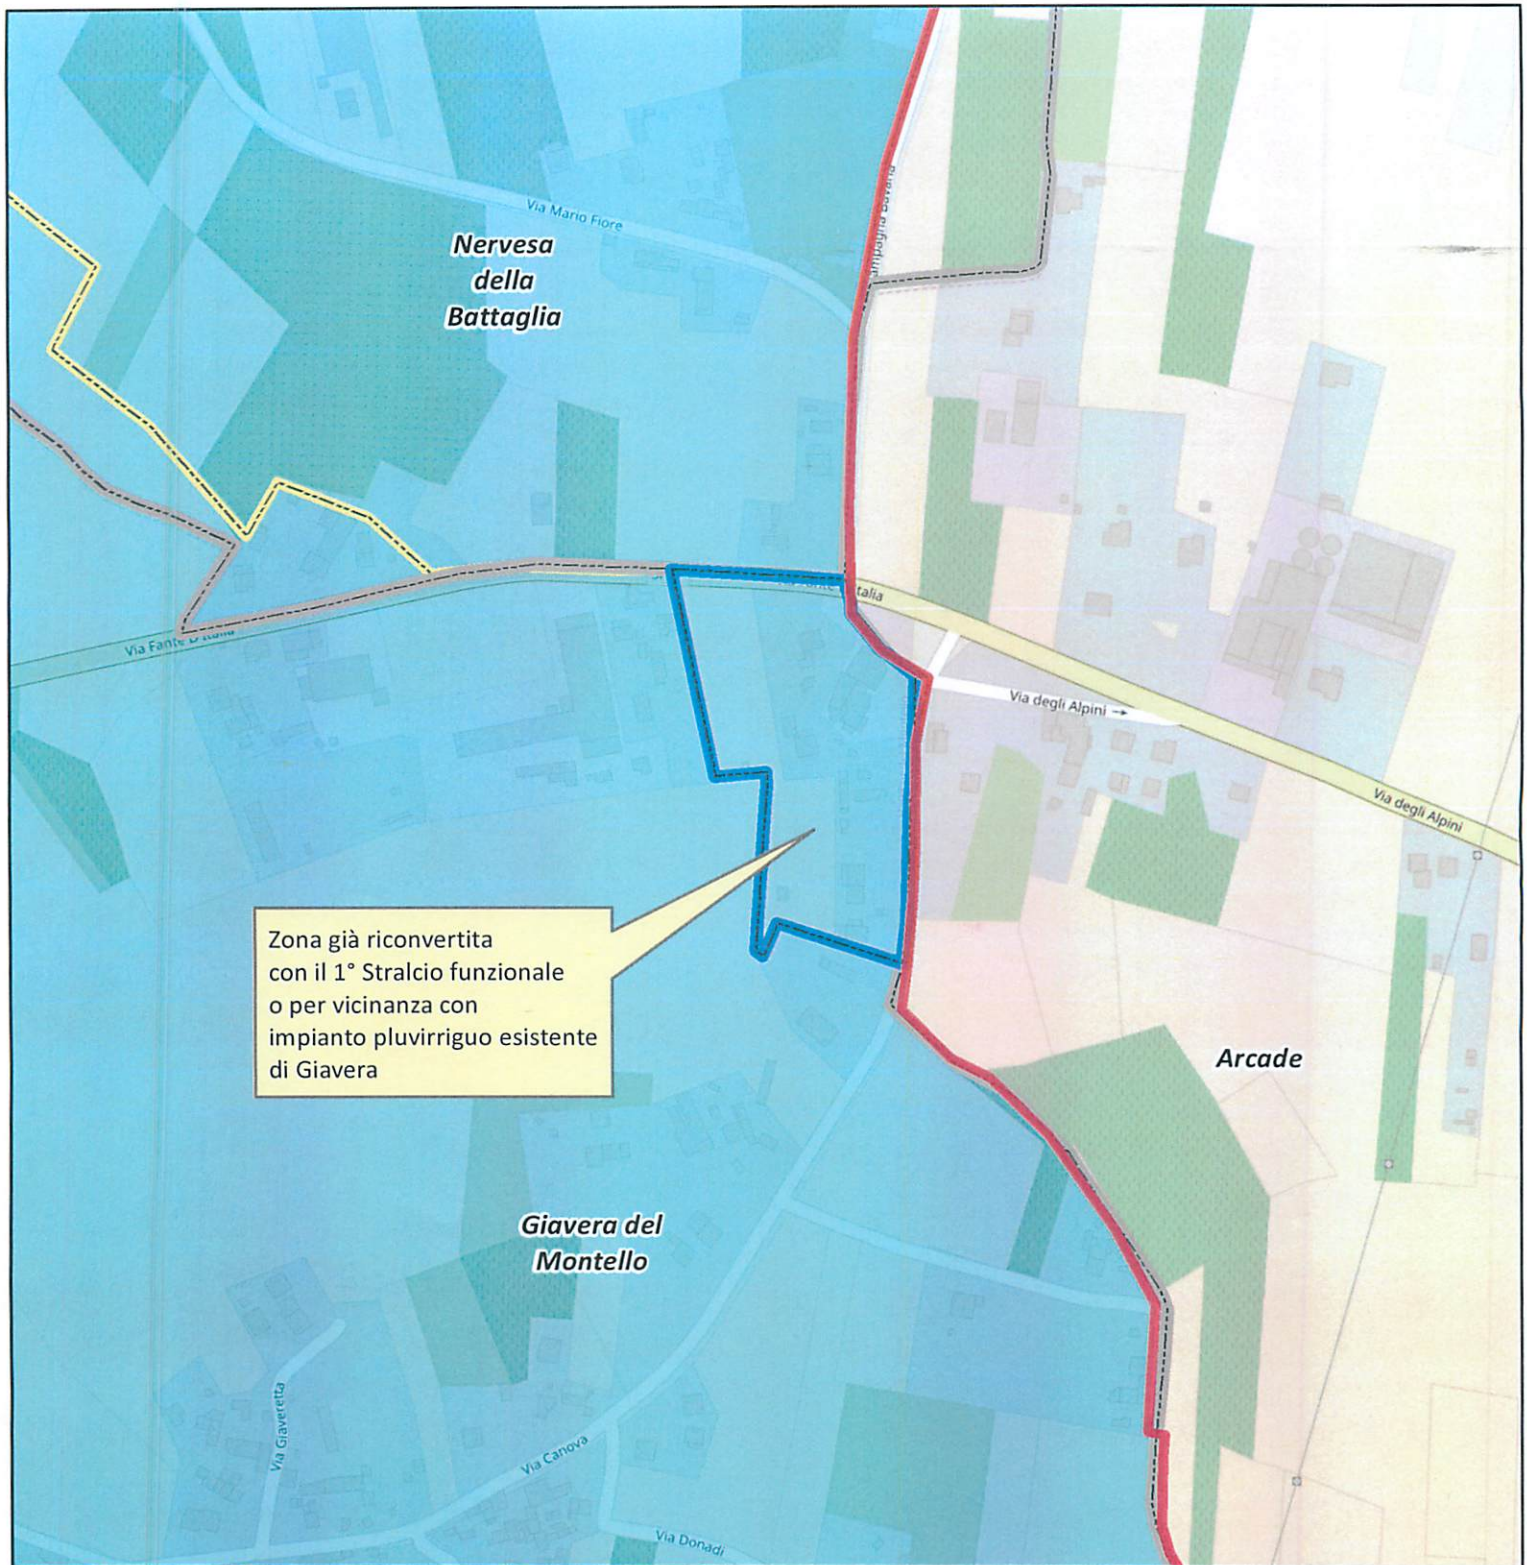

Zona già riconvertita con il 1° Stralcio funzionale o per vicinanza con impianto pluvirriguo esistente di Giavera

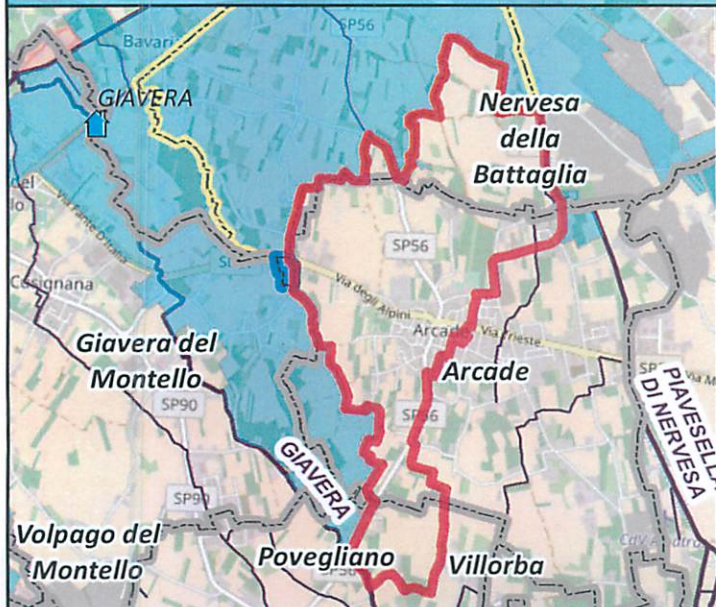

Legenda

- Centraline esistenti
- Confine impianto di progetto
- Zona già riconvertita a Giavera
- Limiti amministrativi comunali
- Zona riconvertita con 1° Stralcio funzionale
- Zone già riconvertite e irrigate con impianti pluvirrigui
- Canali principali
- Canali secondari

