

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

per ampliamento Struttura di Vendita "Centro Pieve"
ai sensi della L.R. 50/12 e della L.R. 04/16 art. 8

Elaborati adeguati in base alla richiesta di integrazioni della
Provincia di Treviso con comunicazione del 09.10.2017, prot. n. 2017/0085155

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE	arch. MARCO PAGANI - d-recta srl pian. terr. MARCO CARRETTA - d-recta srl
PROGETTO ARCHITETTONICO	arch. DINO DE ZAN - d-recta srl
PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE	arch. SANDRO BURIGANA - d-recta srl

GRUPPO INTERDISCIPLINARE COMPETENZE SPECIALISTICHE

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A.)	pian. terr. MARCO CARRETTA - d-recta srl pian.terr. SILVIA BALLESTINI - d-recta srl
ANALISI AMBIENTALI	pian. terr. SILVIA BALLESTINI - d-recta srl dott. pian. PATRIZIO BASEOTTO - d-recta srl
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	dott. chim. STEFANO DONADELLO - d-recta srl
STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITA'	ing. MARCELLO FAVALESSA - Mob-Up srl
STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	ing. MARCELLO FAVALESSA - Mob-Up srl
RELAZIONE GEOLOGICA	dott.geol. BERNARDI MARCO - Studio Bernardi
VALUTAZIONE IMPATTI SU ATMOSFERA	ing. MARCELLO FAVALESSA - Mob-Up srl ing. DAVIDE FASAN - Mob-up srl

ELABORATO:

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE
DI IMPATTO ACUSTICO

CODICE COMMESSA:

DR20170004

CODICE ELABORATO:

NUMERO TAVOLA:

2

DATA:

ottobre 2017

d-recta
urban management

via Ferrovia, 28 - 31020 San Fior -TV-
t. 0438.1710037 - f. 0438.1710109
info@d-recta.it - www.d-recta.it

Società con Sistema Qualità Certificato
secondo UNI EN ISO 9001:2008

2. DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO


2.1 Elaborazione di Progetto Periodo notturno


2.2.b Elaborazione


2.3.a Elaborazione Periodo diurno


2.3.a Elaborazione Periodo notturno


2.4 Elaborazione Stato di Fatto Periodo notturno

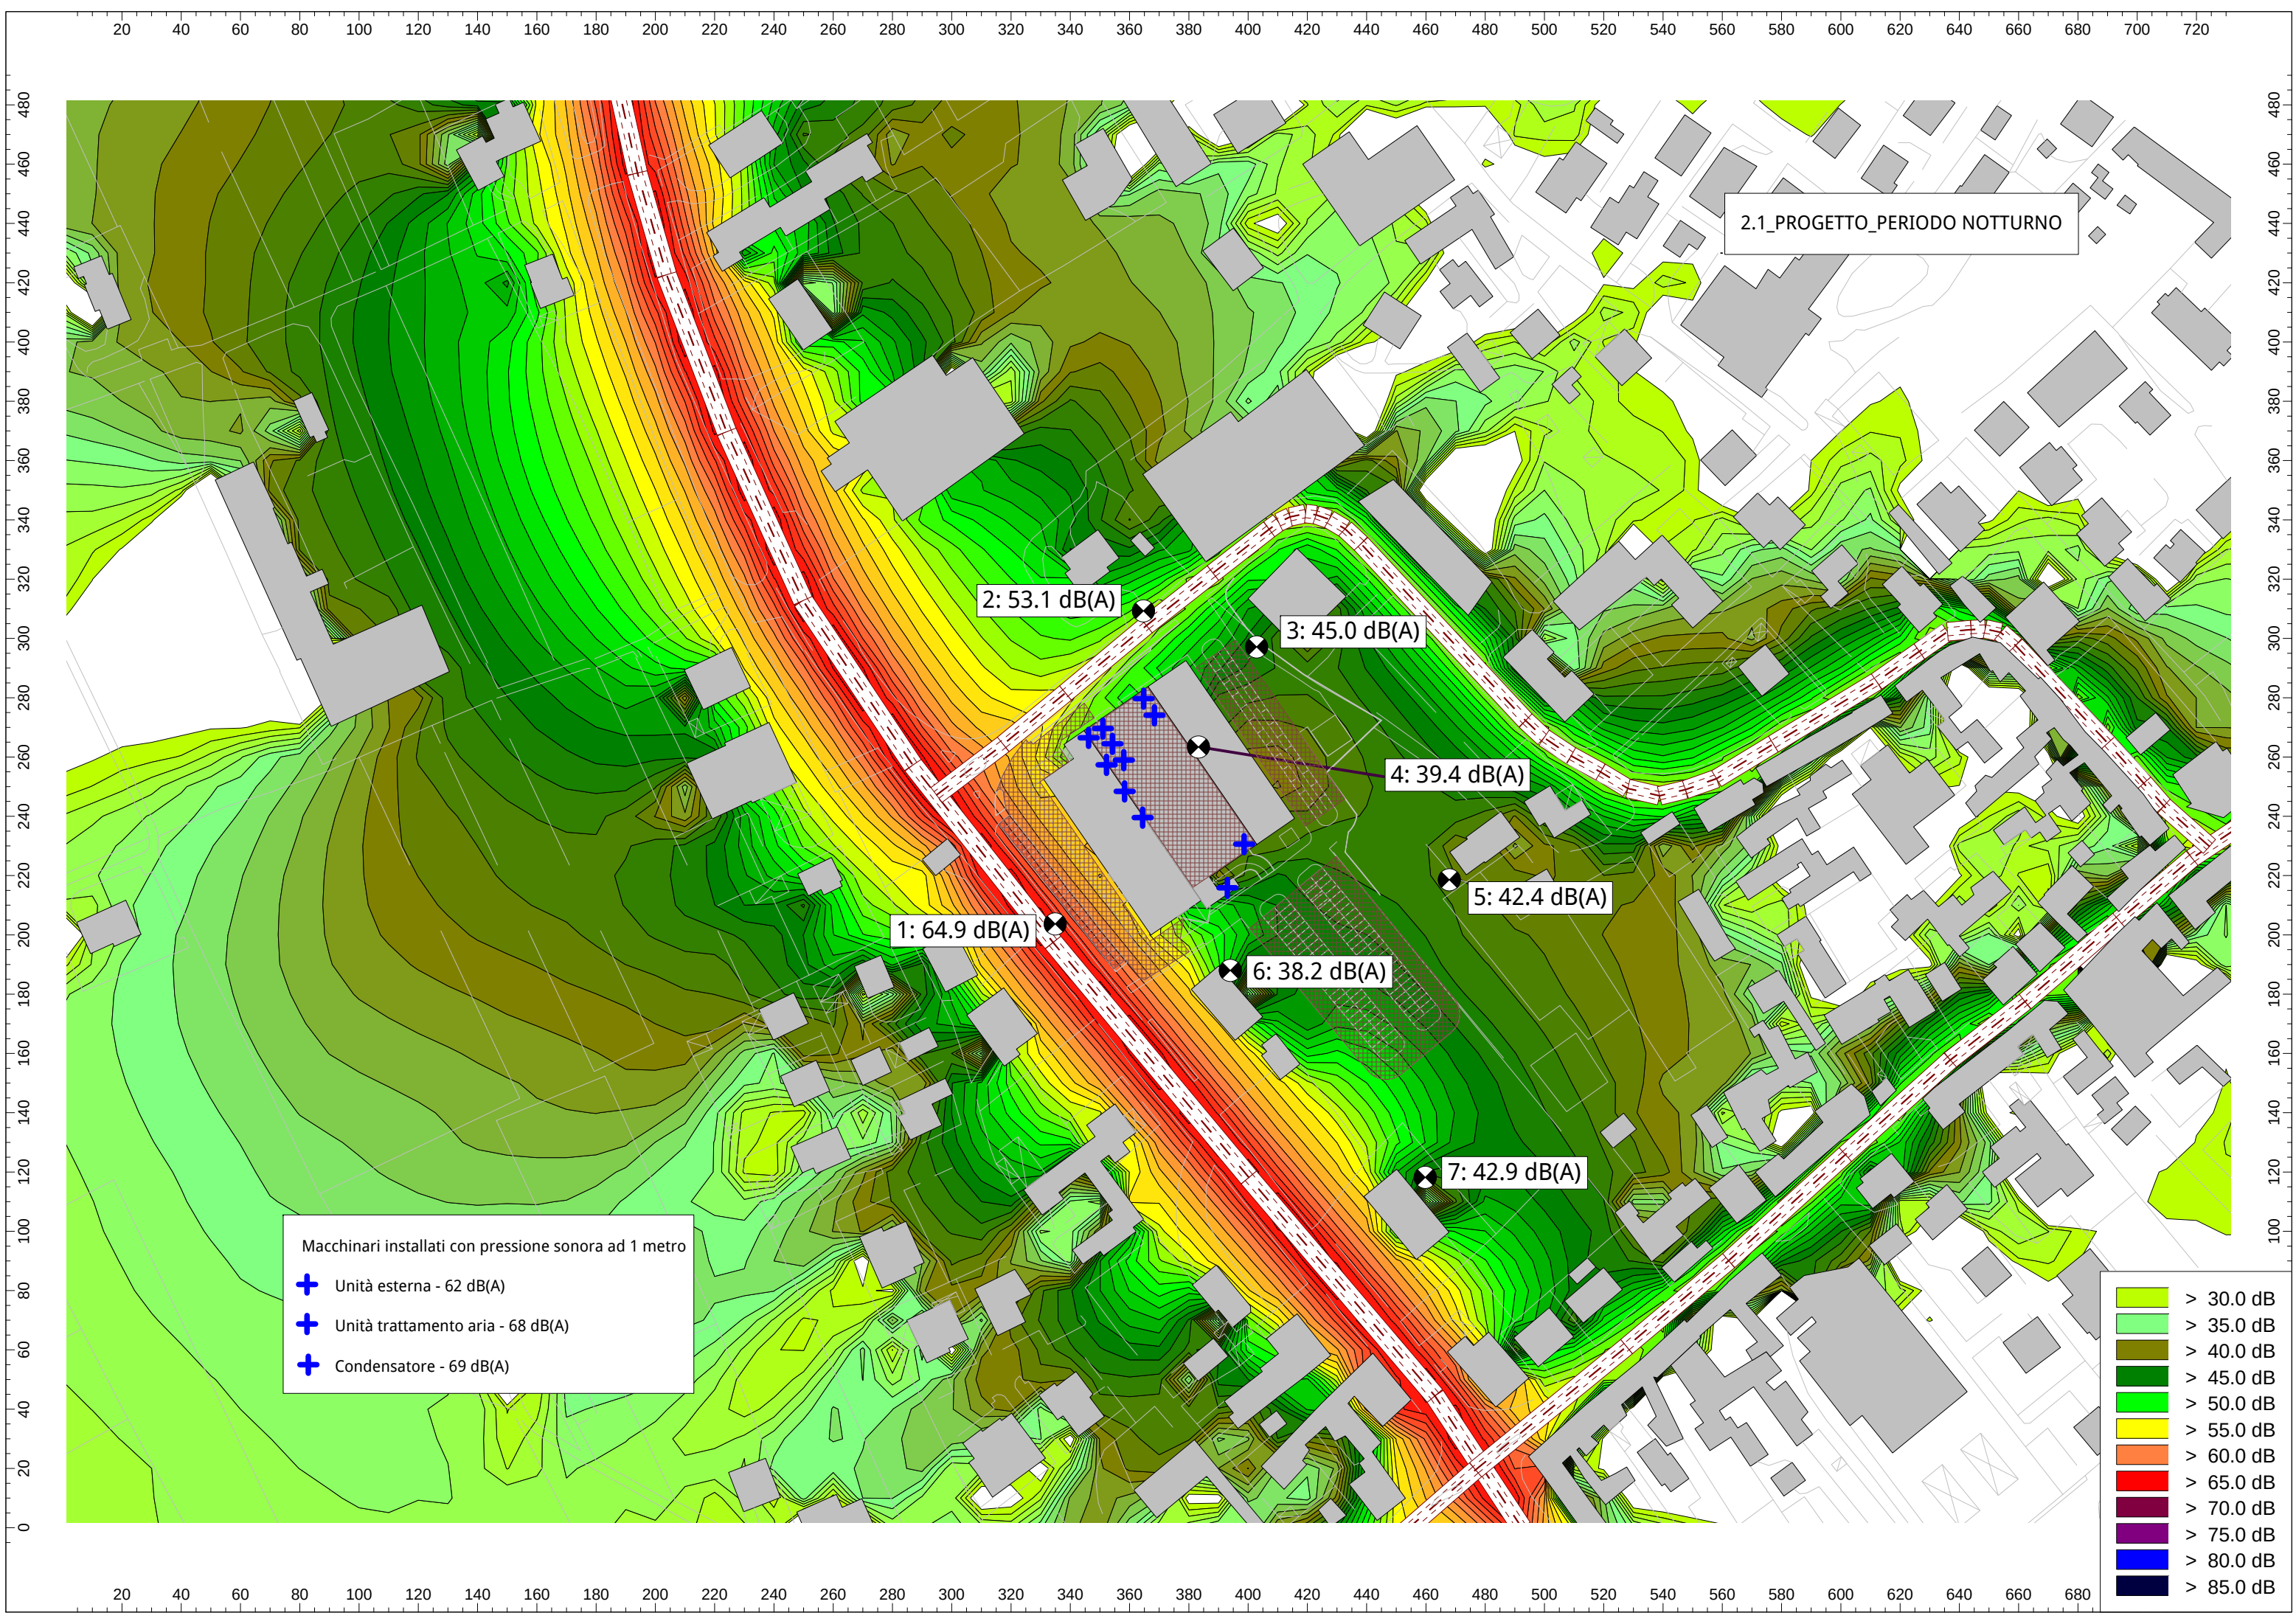

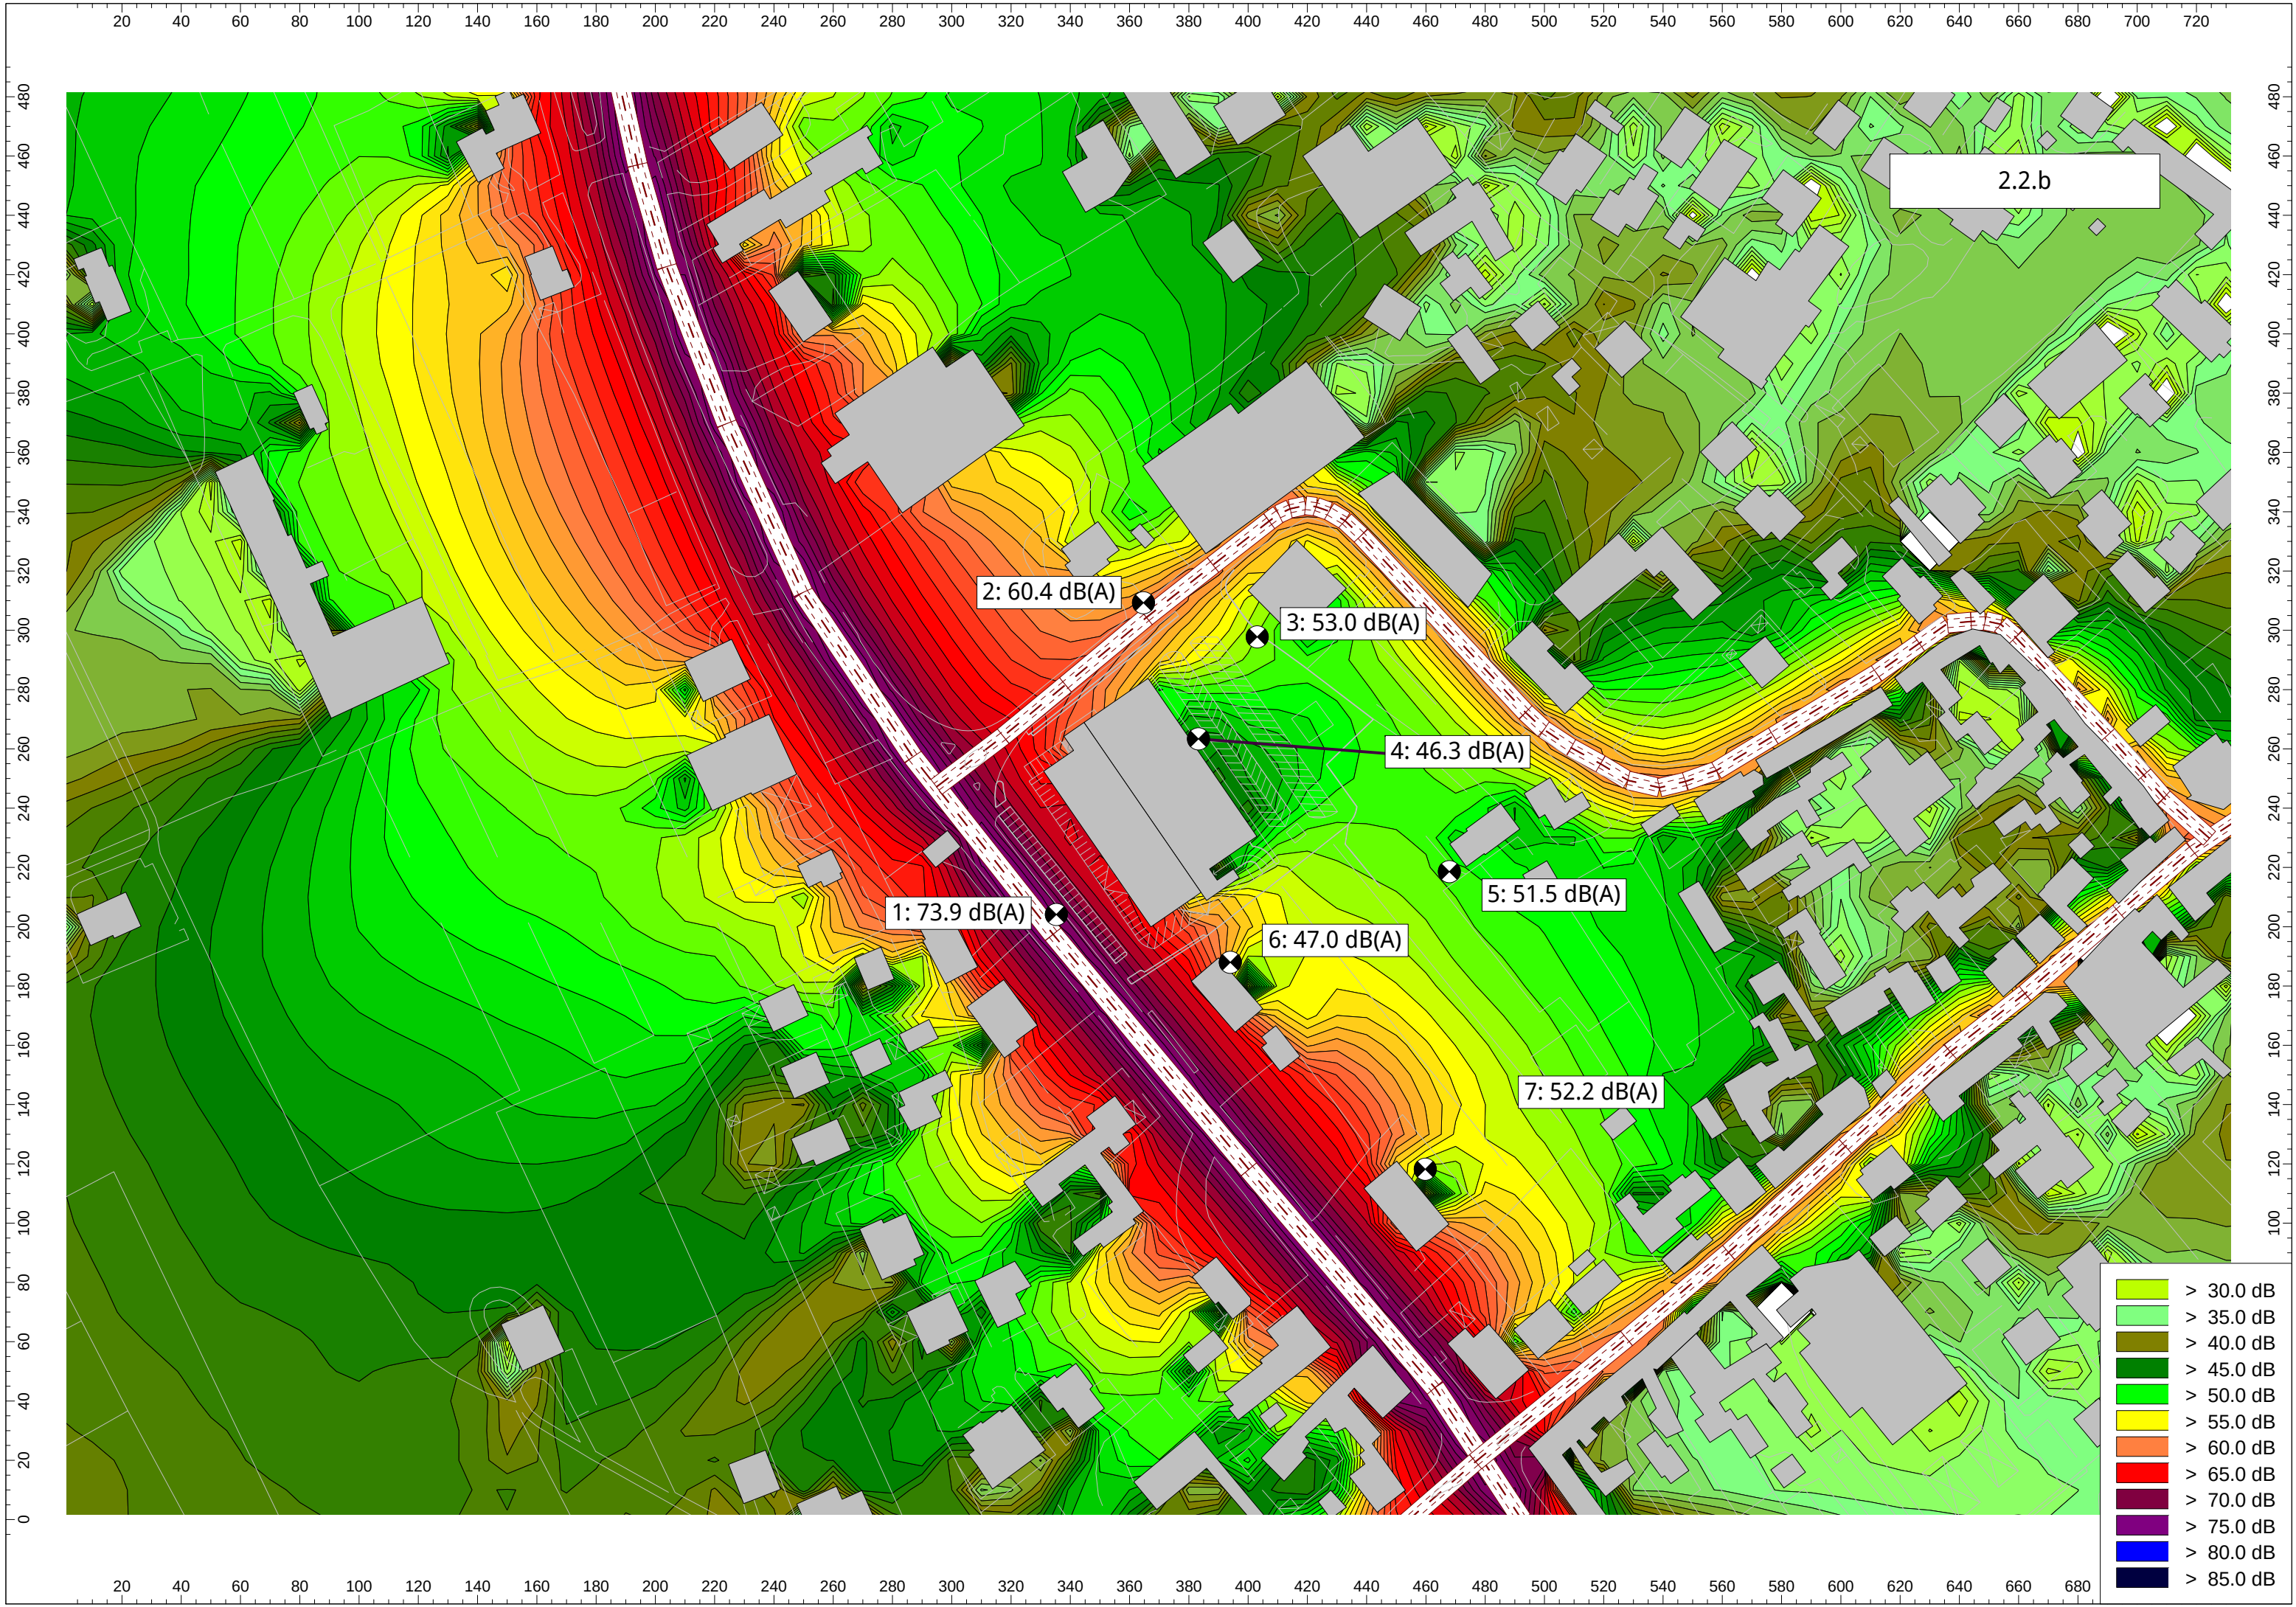

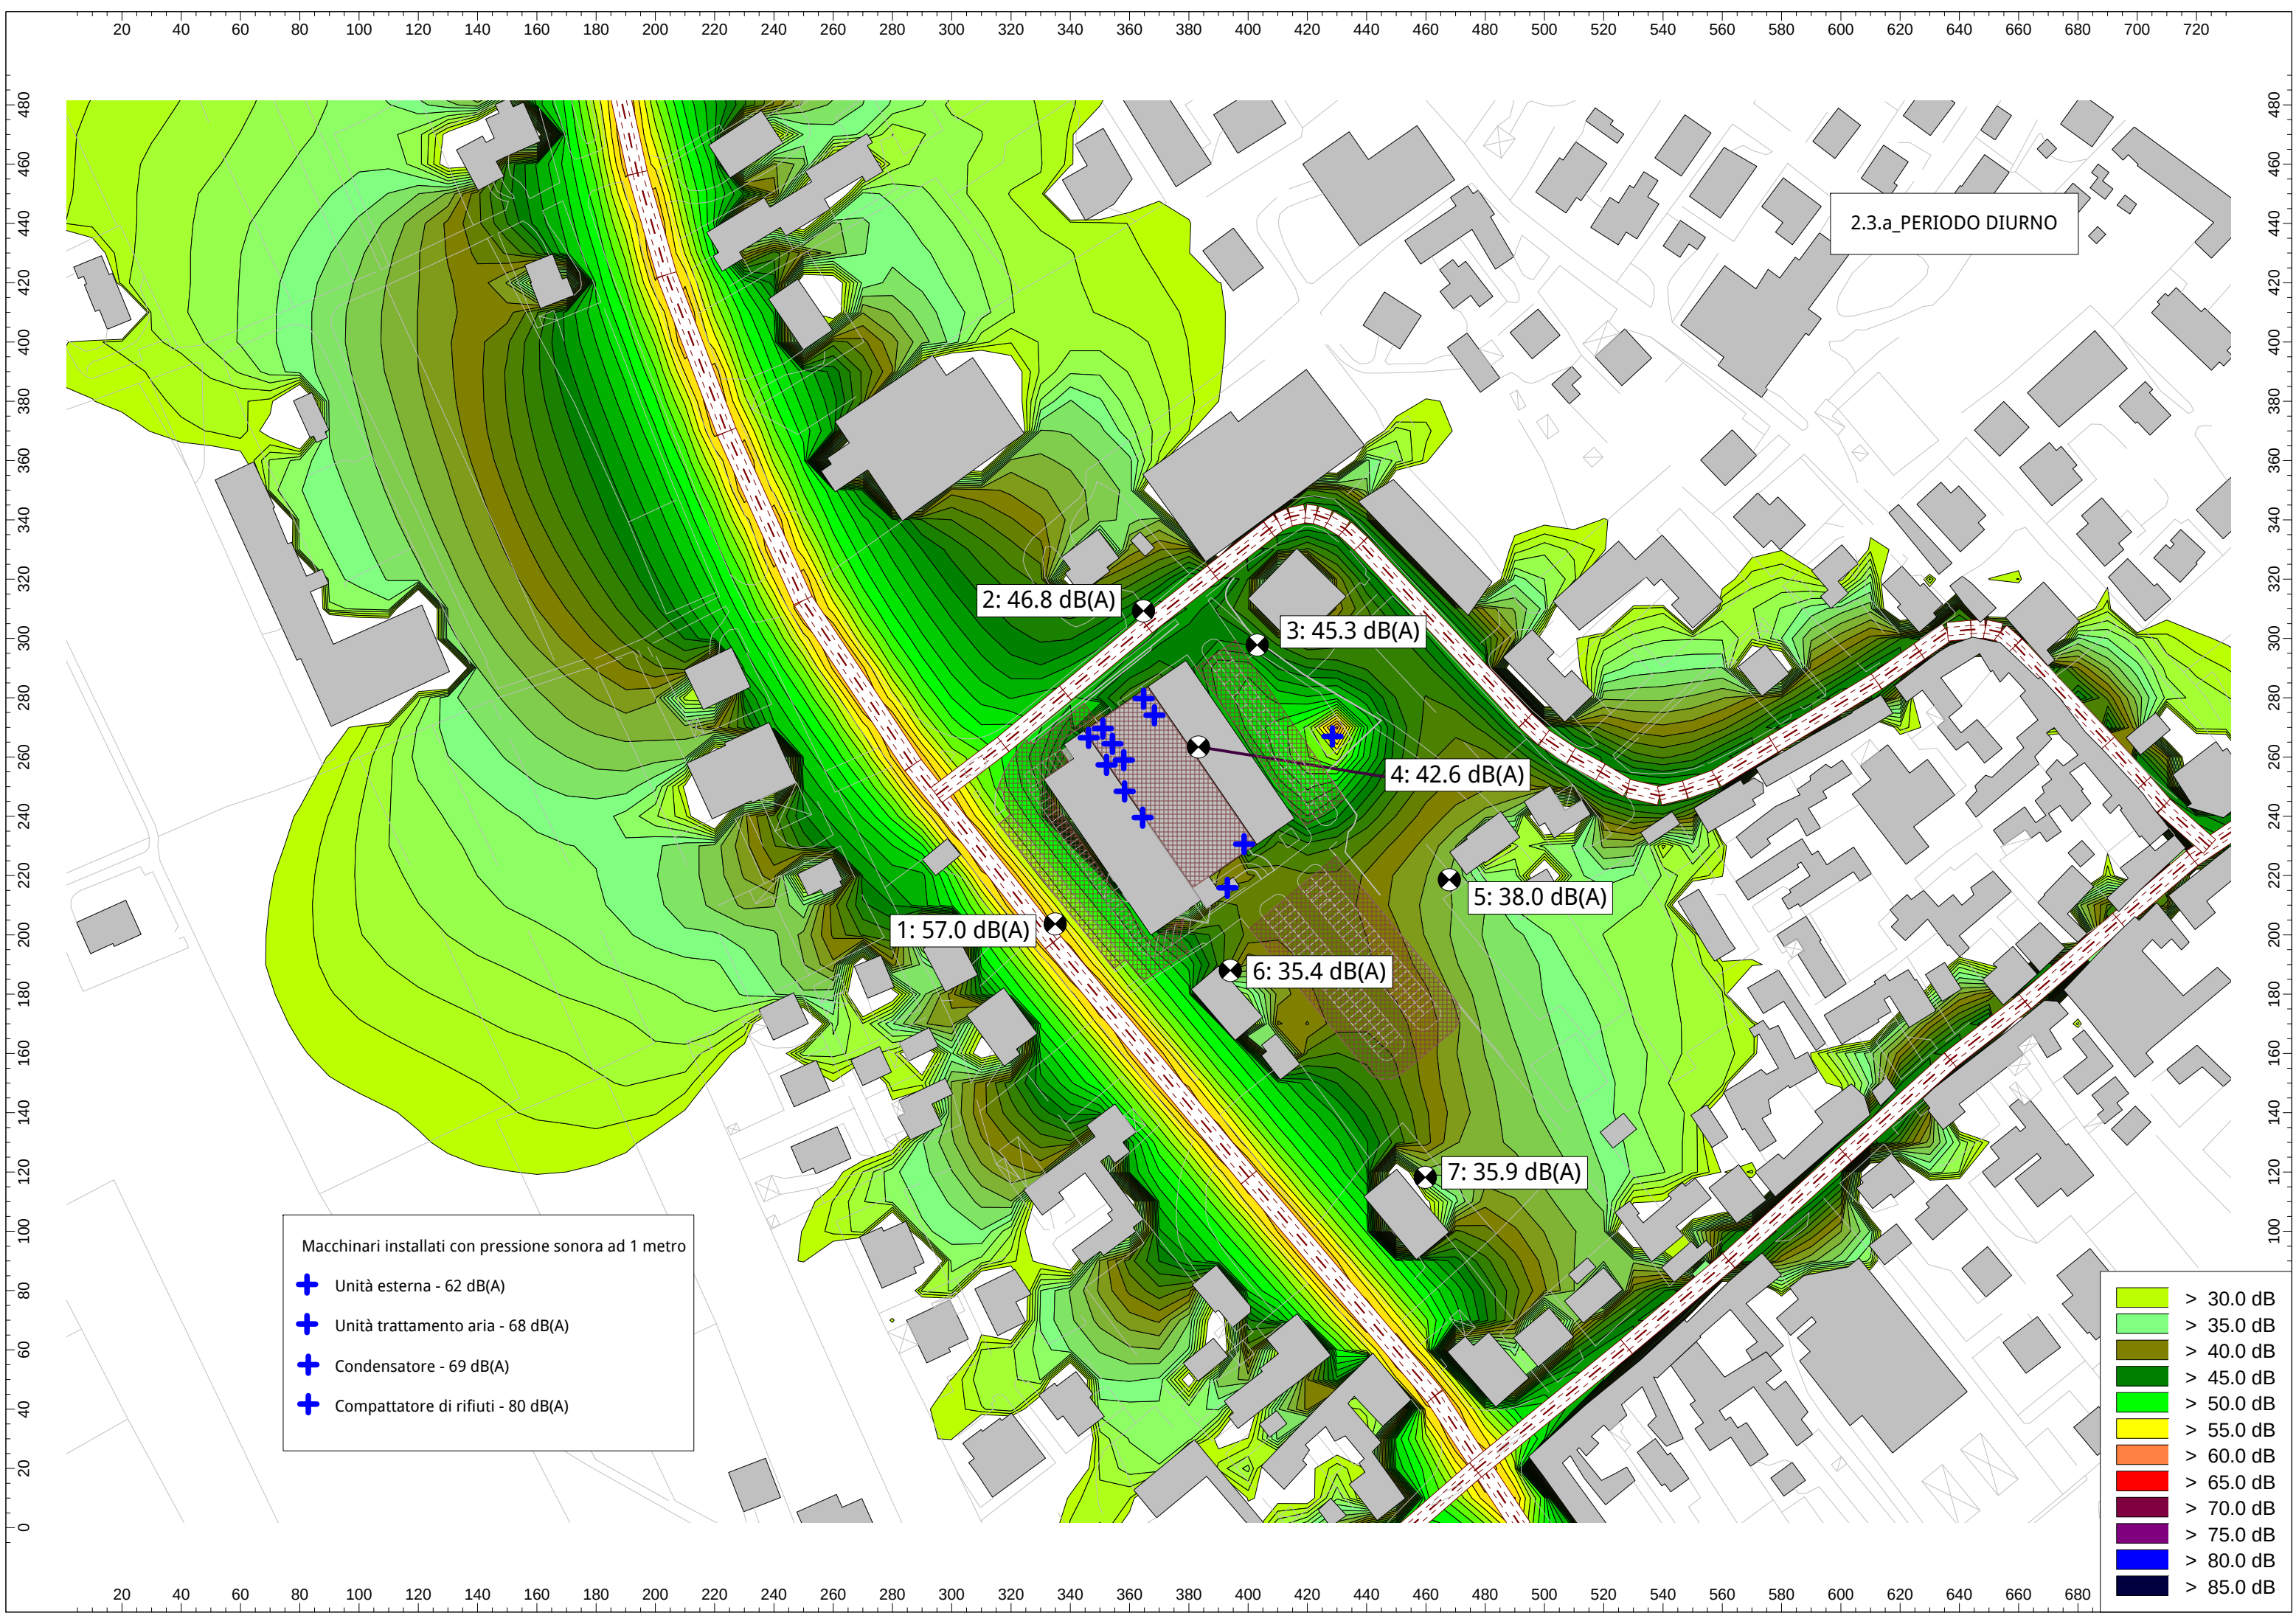

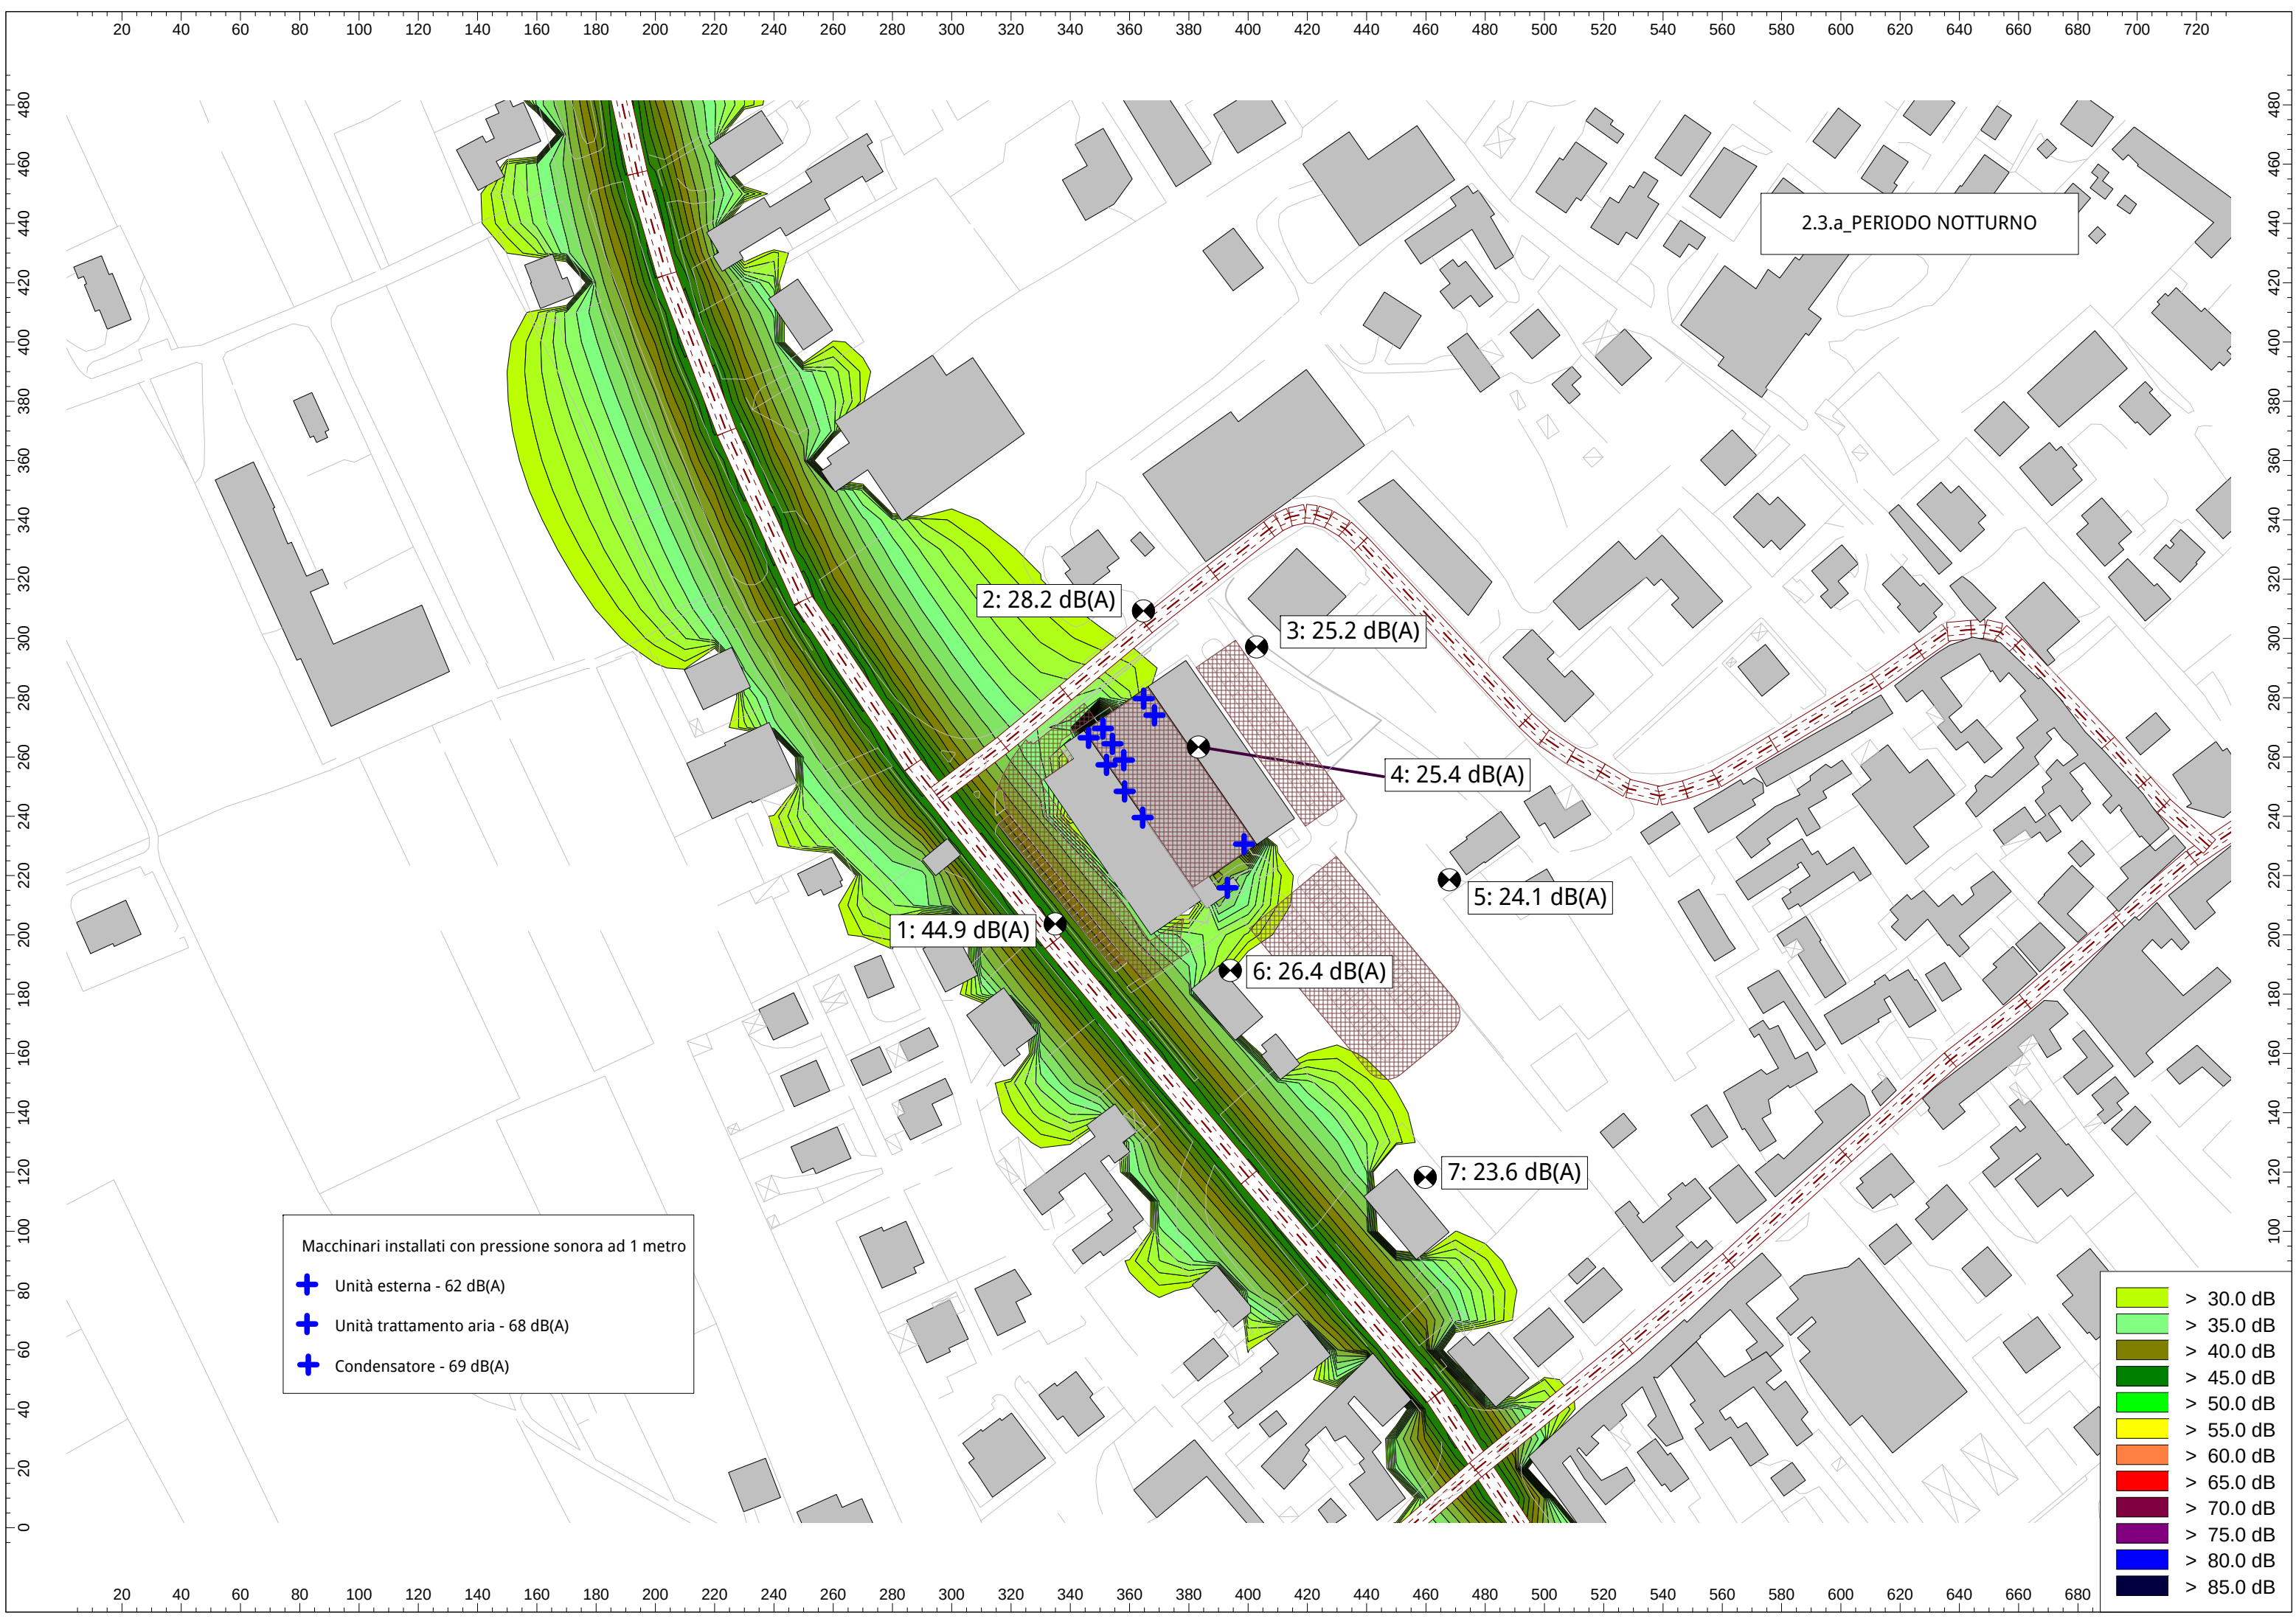

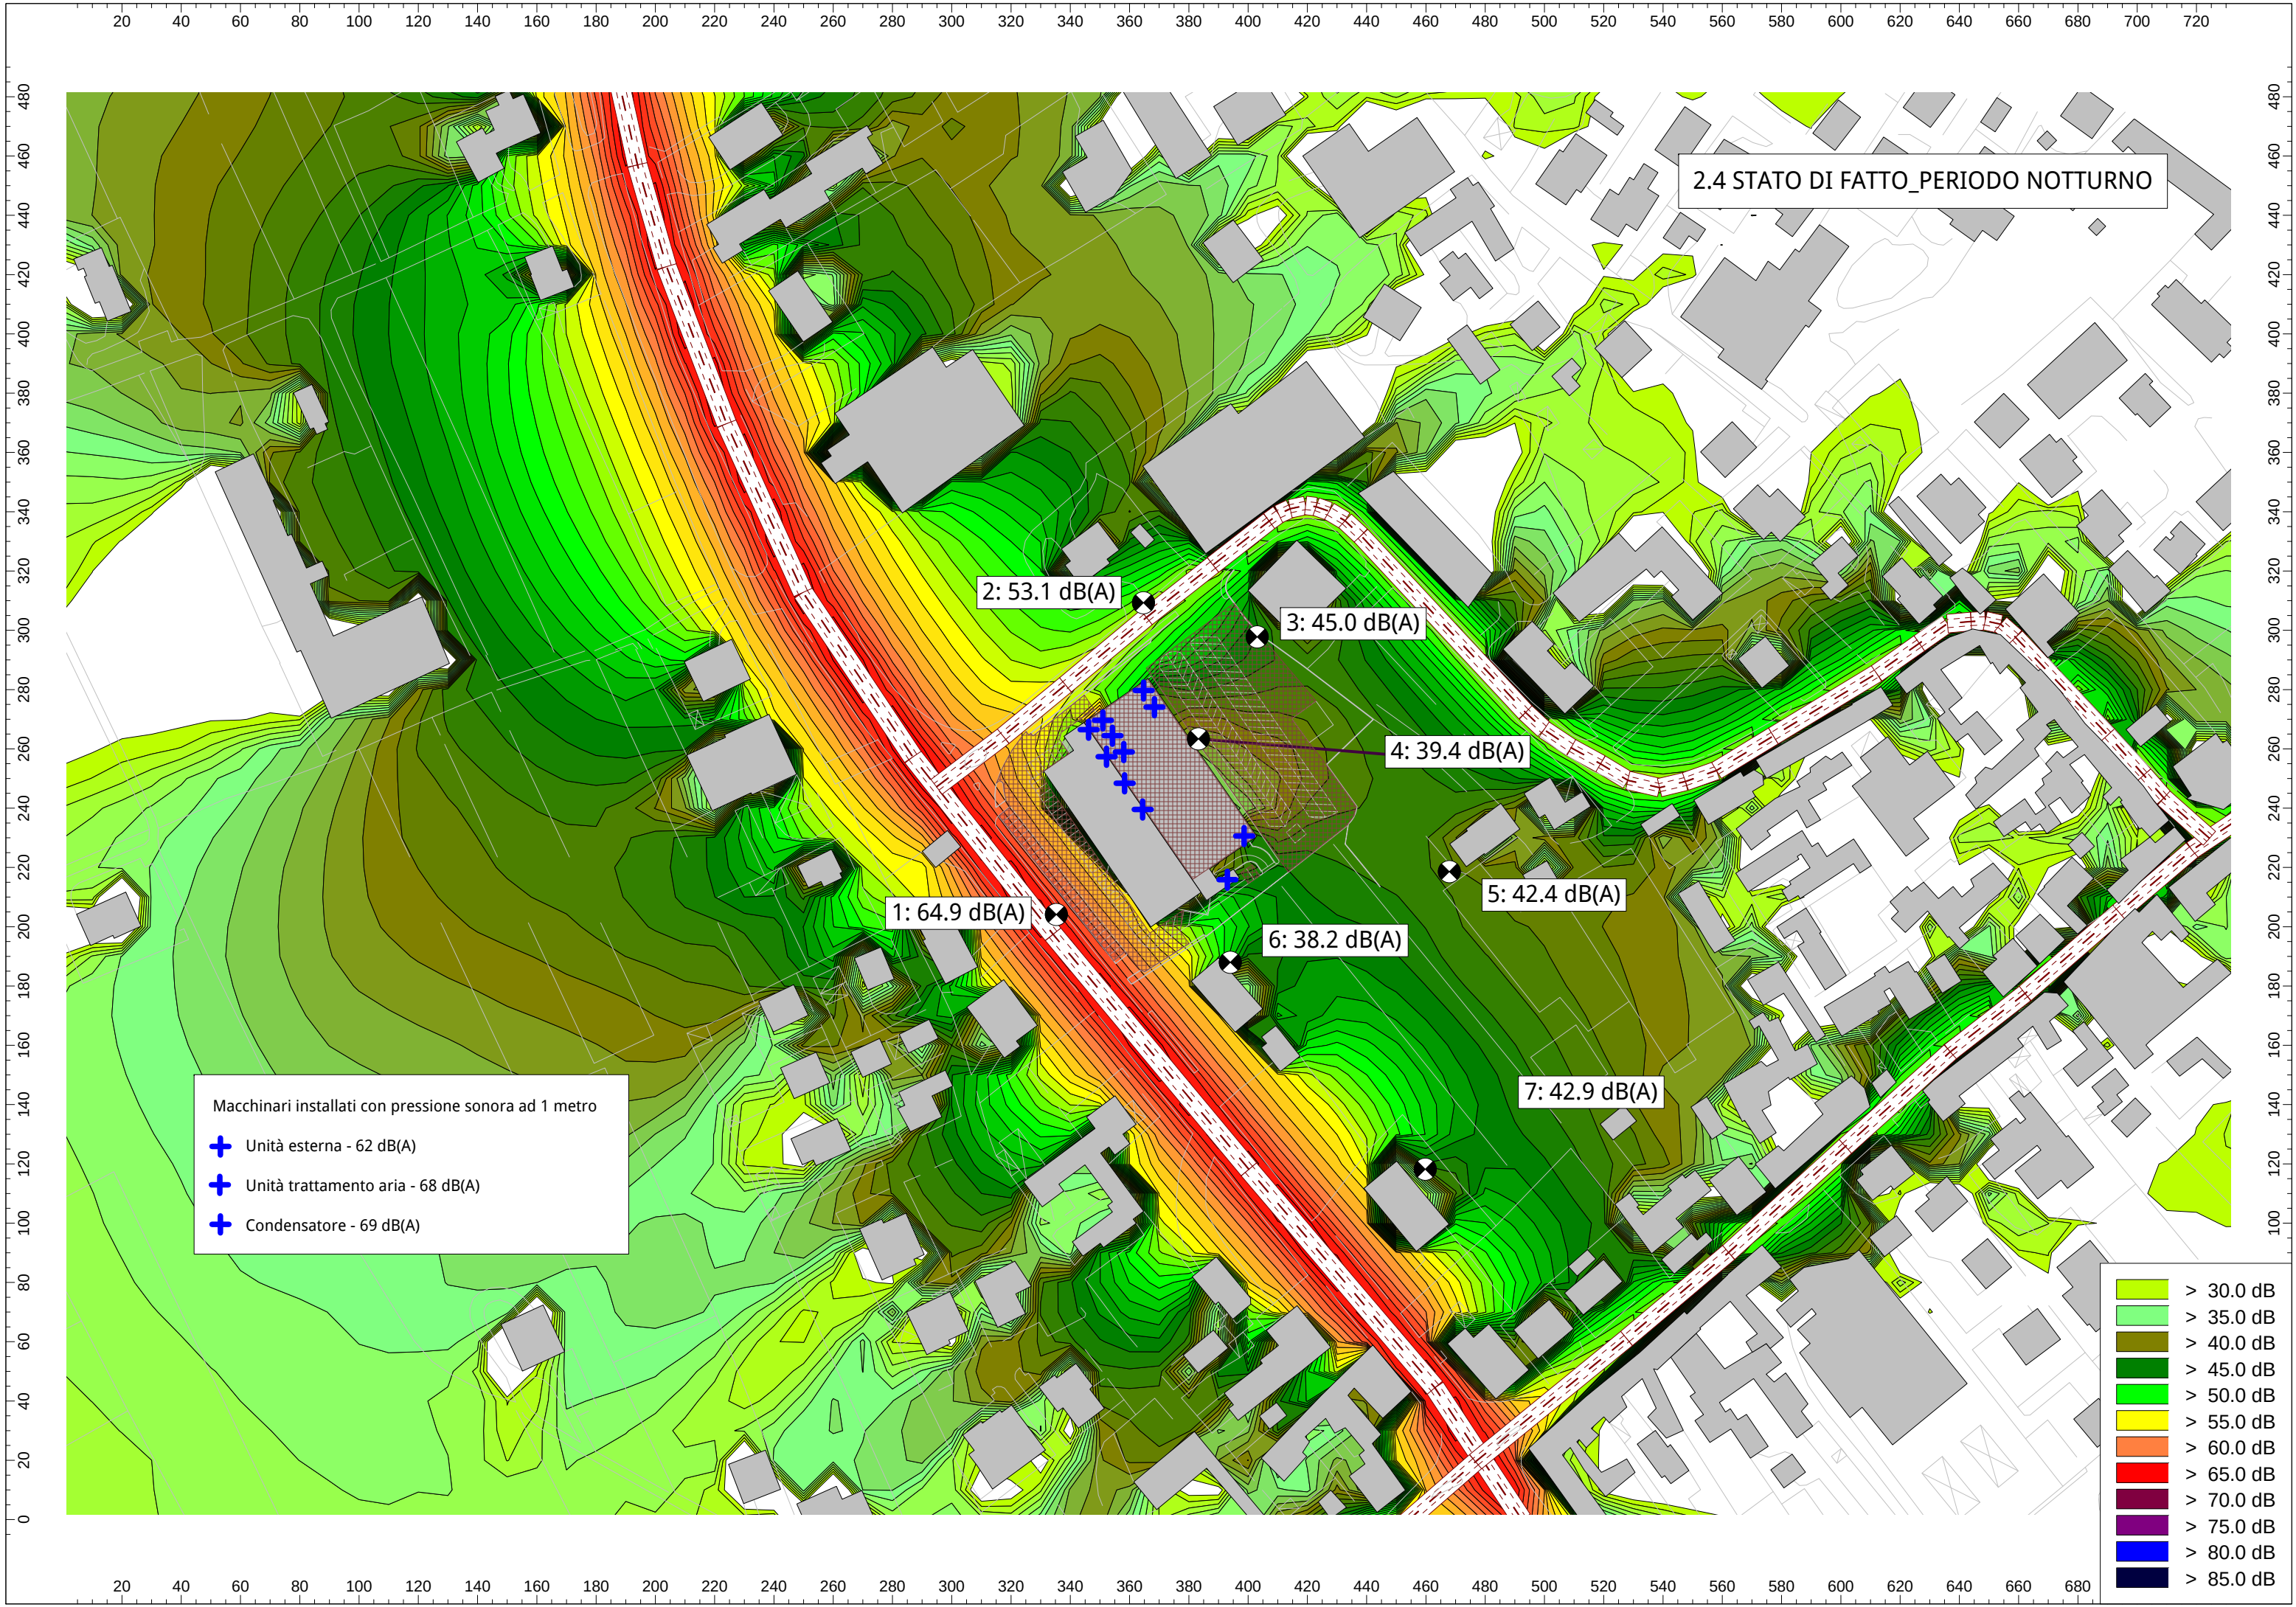

2.4 STATO DI FATTO_PERIODO NOTTURNO

Macchinari installati con pressione sonora ad 1 metro

- + Unità esterna - 62 dB(A)
- + Unità trattamento aria - 68 dB(A)
- + Condensatore - 69 dB(A)

- > 30.0 dB
- > 35.0 dB
- > 40.0 dB
- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB
- > 80.0 dB
- > 85.0 dB

2: 53.1 dB(A)

3: 45.0 dB(A)

4: 39.4 dB(A)

5: 42.4 dB(A)

1: 64.9 dB(A)

6: 38.2 dB(A)

7: 42.9 dB(A)