

PROVINCIA DI : **TREVISO**COMUNE DI : **CIMADOLMO**

PROPRIETA':

ZANARDO S.r.l.Via Passo Lovadina, 1 – Loc. San Michele di Piave
31010 CIMADOLMO
C.F. e P.IVA 02199700267**REGIONE VENETO****IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AD USO
PRIVATO**

via Passo Lovadina n. 1 - Loc. San Michele di Piave

VERIFICA QUINDICENNALE**RELAZIONE TECNICA - STATO ATTUALE
e documentazione relativa**

Udine, 16.07.2018

Relativa

La presente relazione tecnica, identifica lo stato attuale dell'impianto così come risultante dalla composizione petrolifera, per quanto riguarda la situazione amministrativa, per quella fiscale ed inoltre per quella relativa alla sicurezza.

Ubicazione

L'impianto di distribuzione gasolio ad uso privato in oggetto, risulta ubicato nel Comune di Cimadolmo nel piazzale interno della sede della Società sito in fregio alla via Passo Lovadina n. 1 in Località San Michele di Piave.

Proprietà

La proprietà dell'impianto è della Zanardo S.r.l. con sede legale in Cimadolmo Via Passo Lovadina n. 1 – Loc. San Michele di Piave, capitale sociale interamente versato, iscritta al Reg. Impr. TV, Cod. Fisc. e P. IVA (IT) 02199700267.

Certificato di Prevenzione Incendi

L'impianto è provvisto di regolare rinnovo periodico prot. n. 5311 del 15.03.2017, con scadenza in data 15.03.2022.

STATO ATTUALE

COMPOSIZIONE PETROLIFERA

n. 1	distributore	singolo			rif.	
		GASOLIO			A	
	tipo	WAYNE				
	modello	734				
	matricola	27546			anno 1978	
	collegato a	un serbatoio metallico interrato di	GASOLIO	m ³	8	rif.
						S1

Lo stoccaggio geometrico complessivo è pertanto pari a m³ **8,00**.

m ³ 2,500 STOCCAGGIO DI OLIO LUBRIFICANTE IN CONFEZIONI ORIGINALI SIGILLATE

Il tutto evidenziato nella planimetria stato attuale con schema funzionale.

SCHEMA FUNZIONALE

Colonnine erogatrici fisse

L'erogatore risulta di tipo approvato e omologato ai sensi del titolo I capo XVII del D.M. del 31.07.1934; risulta fissato su pozzetto in muratura di mattoni pieni riempito di sabbia fine allo scopo di assorbire eventuali stillicidio di carburante e/o entro contenitori in polietilene idonei.

Serbatoi metallici gasolio/benzine autotrazione

Il serbatoio esistente da m³ 8,00 contenente prodotto Gasolio risulta del tipo metallico a parete singola, di forma cilindrica, provvisto di pozzetto passo d'uomo.

E' realizzato con lamiere in acciaio aventi spessore di mm 5. E' interrato ad asse orizzontale a quota tale che la generatrice superiore dei medesimi risulti a m 1,00 dal piano piazzale (art. 64 D.M. 31.07.1934).

Sul serbatoio in corrispondenza del passo d'uomo vi è un pozzetto in muratura, a pareti impermeabili coperto da chiusino in ghisa carrabile, con chiusura a tenuta per la protezione contro le intemperie, di tipo pesante sollevabile solo con apposito gancio (art. 66 D.M. 31.07.1934).

Per il rilevamento dei livelli del carburante, nel serbatoio esiste un'asta in alluminio pantografata con la numerazione in cm, e terminali in ottone; il serbatoio al fine di soddisfare le norme in materia fiscale è provvisto oltre che dell'asta metrica anche di tabella di taratura e di etichetta indicatrice del prodotto.

Il serbatoio è provvisto di un dispositivo di sovrappieno del liquido che evita la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico (marca RIDART).

L'autobotte risulta provvista di idonea pinza di collegamento del tipo antideflagrante.

Il serbatoio è inoltre munito di attacco per la messa a terra dell'autobotte durante l'operazione di scarico del carburante.

I dispositivi di sicurezza sono provvisti del certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno.

Passi d'uomo

Il passo d'uomo è reso ispezionabile direttamente attraverso la costruzione di un pozzetto in muratura a pareti impermeabili, realizzato in conformità al D.M. 31.07.1934 di adeguata sezione e provvisto di coperchio carrabile.

Apparecchiature di sicurezza

Sui passi d'uomo sono installate tutte le attrezzature di sicurezza tra cui: tubazioni interne ed esterne al serbatoio, raccorderia varia, targhette prodotto, guarnizioni, tubo di carico, tubo di aspirazione, bocca di carico, tubi del ciclo chiuso ecc..

Tubazioni

Le tubazioni orizzontali e verticali, compresa la raccorderia per mandata, aspirazione, sfiati ecc. sono realizzate nei diametri opportuni, in tubazione Mannesmann zincata di tipo "SS".

Messa a terra

Tutte le apparecchiature e le strutture metalliche dell'impianto sono messe elettricamente a terra e dotate di bandella di rame per attacco di pinze in dotazione autobotte.

L'impianto di terra, che è unico per i serbatoi di carburante e per tutte le apparecchiature elettriche, è costituito in modo tale da produrre all'atto dei controlli, valori contenuti nei minimi di legge, in osservanza alle prescrizioni della Normativa di legge.

Impianto elettrico

L'impianto è costituito da cavi non propaganti l'incendio da guaine autoestinguenti. La protezione dei motori è assicurata da termiche di adeguata taratura; mentre per le linee luce la protezione è assicurata da interruttori magnetotermici. Il tutto è realizzato in conformità alla Legge 186 del 01.03.1968, alla Legge 46/90, DPR 126/98, D.Lgs. 233/03 e rispondente alle Norme CEI 31-30, CEI 31-33, CEI 31-35, CEI 31-35/A, CEI 31-9 e CEI 31-10 per quanto concerne le zone AD con pericolo di incendi e scoppio.

Apparecchiature di estinzione (att. 13.2.B)

L'impianto di distribuzione gasolio ad uso privato risulta in applicazione al D.M. 10.03.1998 a rischio medio, pertanto è dotato di attrezzature di estinzione portatili costituite da estintori a polvere da Kg. 6, capacità estinguente non minore a 34A-144B-C di tipo approvato e di secchielli di sabbia nel numero adeguato; gli estintori sono ubicati in posizione visibile e segnalati con appositi cartelli al fine di facilitarne l'individuazione anche a distanza è prevista l'apposizione di opportuna segnaletica conforme alle direttive CEE.

L'impianto è quindi dotato di:

- n. 1 secchielli da Kg. 10 ricolmi di sabbia;
- n. 1 estintori portatili da Kg 6 di polvere capacità estinguente pari a 34 A – 233 B C

Norme di comportamento e sicurezza dei lavoratori

- a) decalcomanie a caratteri appariscenti ricordanti il divieto di fumare, di impiegare fiamme libere e di travaso carburante a motore acceso poste sul frontale del distributore;
- b) istruzione scritta compilata dalla società contenente norme per l'uso dell'impianto, per la pulizia e buona conservazione, al fine di evitare infortuni e per l'immediato uso dei mezzi di estinzione che si hanno a disposizione;
- c) manuale informativo per la tutela dell'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori per le attività svolte presso le stazioni di servizio carburante.

Norme in materia fiscale

L'impianto di distribuzione carburanti soddisfa le norme in materia fiscale così come previsto dalla normativa vigente in quanto:

- a) i serbatoi e le linee di movimentazione dei vari tipi di carburanti risultano tra loro distinti;
- b) l'impianto dispone di asta metrica per il rilevamento del liquido contenuto nei serbatoi;
- c) ciascun serbatoio è dotato di tabella di taratura ed etichette indicatrici dei prodotti contenuti;
- d) gli erogatori sono dotati di dispositivo di qualificazioni progressive del carburante;

Obblighi gestionali (D.P.R. 151/11)

Al fini degli adempimenti procedurali come definiti dall'art. 6 del D.P.R. 151/11 l'impianto sarà provvisto di un registro dei controlli su cui saranno annotati, a cura dei responsabili dell'attività, tutti i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuate. Oltre a tale registro il punto vendita sarà dotato di piano di emergenza contenente:

- Gli accorgimenti, le norme di esercizio, ed i controlli previsti per prevenire gli incendi;
- Le azioni e le procedure da attuare in caso di incendio;
- Le procedure per l'evacuazione delle persone presenti;
- Le disposizioni per richiedere l'intervento dei vigili del fuoco, e per fornire le informazioni e l'assistenza necessaria al loro arrivo.

Allegati in copia fotostatica:

- ☒ Attestato partecipazione corso antincendio;
- ☒ Attestazione rinnovo periodico Certificato di Prevenzione Incendi;

- ☒ Verbale di collaudo e tabella di ragguaglio serbatoio;
- ☒ Attestazione effettuazione prova di tenuta serbatoio e relativa tubazione;
- ☒ Dichiarazione di verifica impianto di terra;
- ☒ Planimetria aggiornata punto vendita.

Udine, 16.07.2018

Il Tecnico



LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.
30174 MESTRE (VE) - VIA EMILIA, 13/A
tel. 041.5442959 - fax 041.5442821
e-mail: info@lavoroinsicurezza.it
sito web: www.lavoroinsicurezza.it

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

con verifica dell'apprendimento

Si certifica che

ZANARDO EMANUEL

Nato/a il 20/12/1971 a Cimadolmo (TV)

ha partecipato al corso di
Aggiornamento per Addetti Antincendio
in attività a medio rischio

(art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. - D.M. 10/03/98 - D.M. 03/08/2015)

svoltosi presso il Crif a Cimadolmo (TV)
in data 14 Maggio 2016, per un totale di 5 ore.

Il Responsabile del corso ha svolto la lezione secondo
il seguente programma:

L'incendio e la prevenzione incendi (1 ora)

- Principi della combustione
- Prodotti della combustione
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- Effetti dell'incendio sull'uomo;
- Divieti e limitazioni di esercizio;
- Misure comportamentali.

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora):

- Principali misure di protezione antincendio;
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- Procedure per l'evacuazione in caso di incendio;
- Chiamata dei soccorsi e rapporti con i vigili del fuoco

Esercitazioni pratiche (3 ore):

- Prova visione del registro della sicurezza antincendi;
- Prova visione e chiarimenti sui mezzi d'estinzione più diffusi, sugli estintori portatili, sulle attrezzature di protezione individuale;
- Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi.
- Esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di nappi ed idranti.

- **Lavoro in Sicurezza S.r.l.** -



LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. - Società Unipersonale
30174 MESTRE (VE) - VIA EMILIA, 13/A
Tel. 041.5442959 - fax 041.5442821
E-mail: lavoroinsicurezza@lavoroinsicurezza.it
Site web: www.lavoroinsicurezza.it

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

con verifica dell'apprendimento

Si certifica che

Zanardo Emanuel

Luolo e data di nascita: Cimadolmo (Tv), 20/12/1971

ha partecipato al

Corso di aggiornamento per addetti antincendio in attività a medio rischio

(art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. - D.M. 10/03/98)

svoltosi presso la sede del CRIF - S.Michele di Piave (TV),
in data 29 Giugno 2013, per un totale di 5 ore.

Il Responsabile del corso ha svolto la lezione secondo
il seguente programma:

1. Incendio e la prevenzione (1 ora)

- Principi della combustione;
- Prodotti della combustione;
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- Effetti dell'incendio sull'uomo;
- Divieti e limitazioni di esercizio;
- Misure comportamentali.

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)

- Principali misure di protezione antincendio;
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- Procedure per l'evacuazione in caso di incendio;
- Chiamata dei soccorsi e rapporti con i vigili del fuoco.

Esercitazioni pratiche (2 ore)

- Presa visione del registro della sicurezza antincendi;
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi d'estinzione più diffusi, sugli estintori portatili, sulle attrezzature di protezione individuale;
- Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi.

Esercitazioni pratiche (1 ora)

- Esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di nappi ed idranti

- Lavoro in Sicurezza S.r.l. -
Centro di Formazione Aifos

AiFOS
Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro

MOD. 01/2012 (CONFORMITÀ PERIODICA)
REGISTRO U.0005311.15-03-2017

Rif. Perizia V.V.E. n.

30445

Spazio per bollo care

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

TREVISO

VALIDITA' 5 ANNI

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO
(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Raffrontato	ZANARDO	AMENDO
Identificato in	PAGLIARIN	VITTORIO VENETO
TV	0422 717 340	0422 717 340
0422 717 340	Zanardo, Inertial	Zanardo, Inertial
nella sua qualità di	legale rappresentante	
della	ZANARDO S.R.L.	
con sede in	VIA PASSO LOVADINA	34010
CIMADOLMO		TV 0422 743 037
0422 74 38 88	Zanardo, Inertial	Zanardo, Inertial

responsabile dell'attività sotto specificata,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 15/01/2010 in caso di
dichiarazioni mendaci e supponendo uso di atti falsi

DICHIARA

l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza individuata ripetuta rispetto la procedura segnalata,
con la SCIA presentata il 18 novembre 2014

Dati personali	
Dati professionali	
Dati societari	

relative e/o riconnesse all'attività principale di	impianti fissi distribuzione carburanti liquidi
sita in	VIA PASSO LOVADINA
CIMADOLMO	TV 0422 743 037

individuata al n. 132/B e comprendente anche le attività di cui al
n. 132/B

> di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente nonché di
aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro
disciplinanti l'attività in oggetto;

> di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, elevati
al fine della sicurezza antincendio, e le altre misure di sicurezza, adottate e di aver garantito la veridicità di
conoscenza e gli interventi di manutenzione di ricorso alla competenza tecnica vigente, il controllo tecnico delle parti
norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante o installatore.

- ☒ Allega "Asserazione", a firma di professionista antincendio;
- ☐ Non allega "Asserazione", a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla
preparazione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione
finalizzati ad assicurare la presenza caratteristiche di resistenza al fuoco;
- ☐ Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Interno
del 7.8.2012;

Firma del responsabile dell'attività

1. La presente attestazione è valida per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di rilascio, e deve essere rinnovata prima della scadenza.
2. La presente attestazione è valida per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di rilascio, e deve essere rinnovata prima della scadenza.
3. La presente attestazione è valida per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di rilascio, e deve essere rinnovata prima della scadenza.

(specificare numero e tipologia del documento allegato)
(barra con ☒ il riquadro di possesso)

Attestato di versamento n. **65** del **10-02-2017** intestato alla
 Tesoreria Provinciale dello Stato di **TREVISO** ai sensi del D.Lgs. (30/2006)
 per un totale di **€ 100,00** così distribuiti:

attività n.	13	2/B	€ 100,00
attività n.		Settore categoria	€
attività n.		Settore categoria	€
attività n.		Settore categoria	€
attività n.		Settore categoria	€
attività n.		Settore categoria	€
attività n.		Settore categoria	€

Ulteriore indicazione presso il quale si chiede di pagare la corrispondenza

GAINO **ROBERTO**
 Via **CESARE RATTISTI** **102** **31046** **ODERZO** **TV**
347 975 9484 **0422 717 346** **studio.gaino@gmail.com** **roberto.gaino@gmail.com**
 08 FEBBRAIO 2017

ALB: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione, in alternativa, la sottoscrizione di almeno per due terzi del reddito, può essere presentata da altri, persone, a mezzo di un notaio, per cui, all'istruttoria di questo pagamento deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al delegante.
 Il sottoscritto, per il titolo dell'incarico di delegante, per gli esecutivi esecutivi, ha delegato alla propria delegata, delega il sig.
per lui **GAINO** **ROBERTO**
 delegato in **VIA CESARE RATTISTI**
102 **31046** **ODERZO**
347 975 9484
 08 FEBBRAIO 2017

ALB: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione, in alternativa, la sottoscrizione di almeno per due terzi del reddito, può essere presentata da altri, persone, a mezzo di un notaio, per cui, all'istruttoria di questo pagamento deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

1. Il presente documento è valido solo se è stato compilato correttamente e se è stato firmato dal richiedente o dal delegante o dal delegato o dal notaio o dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione, in alternativa, la sottoscrizione di almeno per due terzi del reddito, può essere presentata da altri, persone, a mezzo di un notaio, per cui, all'istruttoria di questo pagamento deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al Comando Provinciale P.P.F.

Al verbale dell'art. 35 del DPR 445/2000, in sottoscrizione
 sottoscritta/incontrata con quest'oggi di _____ in data _____ a _____
 si _____ sottoscritta in data _____ da _____
 ho proceduto all'adempimento dell'obbligo prescritto dalla legge
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data _____ Firma _____

Spazio riservato al Comando Provinciale P.P.F.

RICEVUTA

Ispettore Antincendi
Tonetto Stefano

Al verbale dell'art. 35 del DPR 445/2000, in sottoscrizione
 sottoscritta/incontrata con quest'oggi di _____ in data _____ a _____
 il Comando Provinciale P.P.F. effettua l'adempimento di legge
 prescritto dall'art. 35 del DPR 445/2000, in sottoscrizione
 sottoscritta/incontrata con quest'oggi di _____ in data _____ a _____
 Si riconosce che le verifiche alla manutenzione di impianti, apparecchi, apparecchiature e di altri sistemi di sicurezza antincendio sono state
 debitamente eseguite e che la manutenzione è stata trovata in regola con le disposizioni vigenti.

Data 10/12/2014 P.P.F. 5087 Firma: Tonetto Stefano



SAN POLO DI PIAVE, 03/07/89

LA SOTTOSCRITTA DITTA BREDA & VIDOTTO S.N.C.

DICHIARA

1 CHE LA CISTERNA PER GASOLIO FORNITA AL SIG. F.LLI ZANARDO S.n.c

Via Prese S.Michele di Piave

E' STATA DA NOI COSTRUITA IN LAMIERA D'ACCIAIO AVENTE QUESTE DIMEN-
SIONI E CARATTERISTICHE: Vetrificata matricola n° 12/1989,

DIAMETRO MM 1600

LUNGHEZZA MM. 4000

CAPACITA' HL. 80

FONDI BOMBATI DELLO SPESORE DI MM. 4

FASCIA ME DELLO SPESORE DI MM. 4

LA SOPRADESCRITTA CISTERNA E' STATA POSTA SOTTO PRESSIONE A ~~XXX~~ 2,00
ATMOSFERE CON ESITO POSITIVO.

BREDA & VIDOTTO

di BREDA LORENZO & C. S.N.C.

tel. 0422 855173 - Via Ormelle, 34

31020 S. POLO DI PIAVE (TV)

Partita V.A. 00787710254

CIR. 1074



TABELLA DI TAPAZIURA

Sezione N° 3

Cap. 1000 m. p.

cm	litri	cm	litri	cm	litri
1	0	54	2423	107	5703
2	19	55	2489	108	5761
3	23	56	2562	109	5819
4	14	57	2629	110	5878
5	45	58	2691	111	5916
6	63	59	2752	112	5995
7	25	60	2815	113	6049
8	110	61	2876	114	6104
9	145	62	2938	115	6158
10	180	63	3000	116	6213
11	219	64	3063	117	6267
12	262	65	3125	118	6321
13	305	66	3188	119	6375
14	349	67	3250	120	6429
15	392	68	3313	121	6483
16	436	69	3375	122	6544
17	479	70	3438	123	6583
18	523	71	3500	124	6631
19	568	72	3563	125	6680
20	613	73	3626	126	6728
21	658	74	3689	127	6777
22	703	75	3753	128	6825
23	748	76	3816	129	6874
24	793	77	3880	130	6922
25	838	78	3944	131	6971
26	883	79	4006	132	7015
27	929	80	4068	133	7054
28	974	81	4130	134	7092
29	1020	82	4192	135	7131
30	1070	83	4254	136	7169
31	1119	84	4315	137	7207
32	1169	85	4377	138	7350
33	1218	86	4438	139	7425
34	1268	87	4500	140	7499
35	1317	88	4561	141	7549
36	1367	89	4623	142	7594
37	1416	90	4684	143	7637
38	1466	91	4745	144	7678
39	1517	92	4806	145	7718
40	1574	93	4867	146	7756
41	1630	94	4928	147	7794
42	1687	95	4989	148	7832
43	1743	96	5050	149	7869
44	1800	97	5110	150	7905
45	1861	98	5171	151	7940
46	1922	99	5231	152	7972
47	1983	100	5291	153	7999
48	2046	101	5351	154	8021
49	2109	102	5411	155	8037
50	2172	103	5471	156	8048
51	2234	104	5529	157	8057
52	2297	105	5587	158	8065
53	2360	106	5645	159	8073

ZANARDO Fratelli S.n.c.

Via Prato, 3 - Prato, S. Michele P.le

51010 - CREDITO S.p.A. (TV)

Telefoni: 04987743037 - 713888

C.F. e P. IVA 02493700367

VERBALE DI PROVA A TENUTA SERBATOIO INTERRATO

Committente: **ZANARDO S.R.L.**
Via Passo Lovadina, 1 - 31010 CIMADOLMO (TV)

Luogo di intervento: **Via Passo Lovadina, 1 - 31010 CIMADOLMO (TV)**

SERBATOIO VERIFICATO

Matricola	-	Materiale	ACCIAIO
Anno di costruzione	-	Rivestimento	SINGOLA PARETE
Capacità	8 mc	Tipologia di posa	INTERRATO
Prodotto contenuto	GASOLIO	Forma	CILINDRICO ORIZZ.

Tubazioni:	Linea di carico:	isolata
	Linea di sfiato:	collegata e verificata insieme al serbatoio
	Linea recupero vapori:	non presente
	Linea di aspirazione:	collegata e verificata insieme al serbatoio

DATI DELLA PROVA

Operatore: **Vasilovata Iomut**
Data della prova: **27/06/2018**

DATI DELLO STRUMENTO

Tipologia di prova: **Prova non distruttiva in depressione SIFT Tanktest System**

Strumento utilizzato: **SIFT 270 A - Numero di serie 273140113**
Calibrazione: Luglio 2015

Pompa a vuoto GEV numero di serie CO1542

TEGON - SALVALAGGIO

di Salvalaggio Ida

COSTRUZIONI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI
PER CARBURANTI
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU DISTRIBUTORI
MECCANICI ED ELETTRONICI



DATI COLLAUDO

Test idraulico – rilevazioni prima e dopo la realizzazione del test ultrasonoro

	u.m.	Inizio	Fine	Differenza	Limite Max	Esito
Depressione collaudo	mBar	120	120	0	0	TENUTA
Livello prodotto	mm	450	450	0	0	TENUTA
Eventuale fondome	mm	-	-	-	-	-

Test ultrasonoro – durata 5 minuti per fase liquida e gassosa

	u.m.	Liquido	Vuoto (gas)	Limite Max	Esito
Riferimento acustico	dB	- 4.3	- 4.5	-	TENUTA
Valore medio misurato	dB	- 4.5	- 4.5	-	TENUTA
Rumore circostante		silenzio		-	-

In allegato foglio di calcolo ed elaborati grafici delle rilevazioni effettuate.

ESITO DELLA PROVA: SERBATOIO A TENUTA

Il serbatoio è stato ripristinato e riposto in esercizio al termine della prova

Scorzè, 14 luglio 2018

Il Dichiarante
LUCA TEGON

TEGON - SALVALAGGIO
Luca Tregon

Report Test ad Ultrasuoni

Controllo di tenuta di un serbatoio e tubazioni associate

TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO IDA
Via Enzo Ferrari, 23 - 30037 SCORZE' (VE)
TEL. 041-5840304 - FAX. 041-5841149

- ☐ Verifica Periodica Programmata
☐ Prima Verifica
☒ Intervento su installazione esistente

Sito

Nome-Cliente **ZANARDO S.R.L.**
Indirizzo **Via Passo Tavadina - Cimadomo (TV)**

Serbatoio

Identificativo **Gasolio**
Capacità Totale **8 mc**

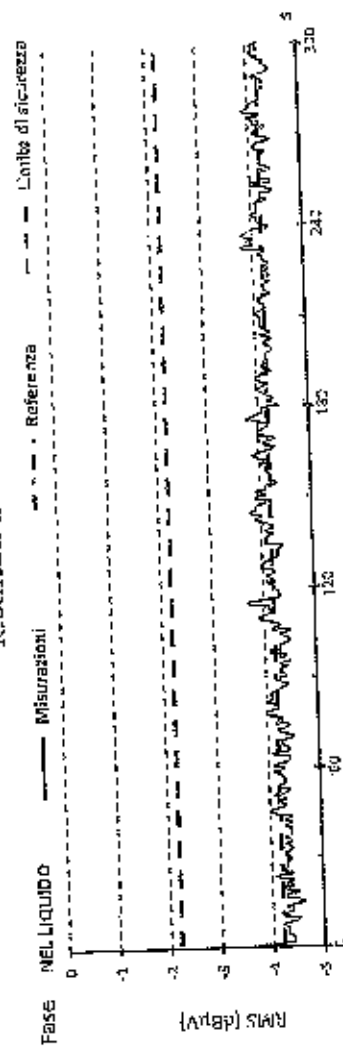
Data Fabbricazione _____

Costruttore _____

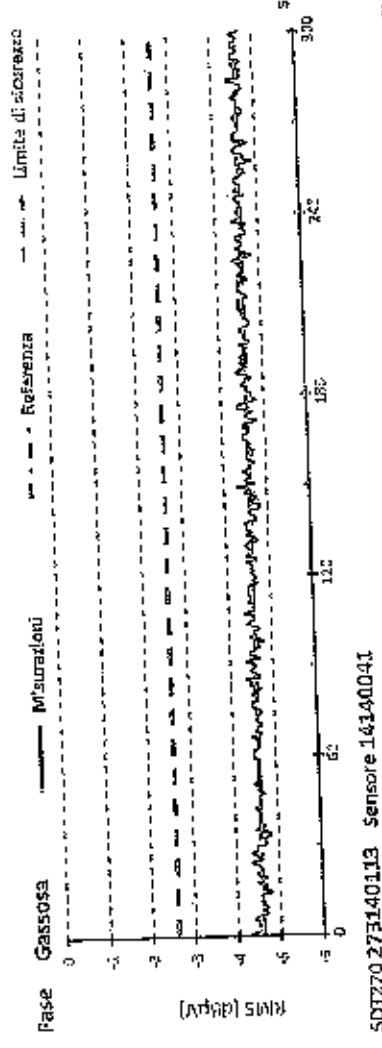
Tipo ☐ in vasca ☒ interrato ☐ vetrificato
Rivestimento ☒ semplice ☐ doppio

Dettagli Tubazioni

Tipo	Materiale	Rivestimento	#	ERS	A tenuta
Carico	Acciaio	_____	_____	☐	☒
Aspirazione	Acciaio	_____	_____	☐	☒
_____	_____	_____	_____	☐	☐
_____	_____	_____	_____	☐	☐
_____	_____	_____	_____	☐	☐
_____	_____	_____	_____	☐	☐
_____	_____	_____	_____	☐	☐

Risultati del Test

SDTZ70 273140113 Sensore -1



SDTZ70 273140113 Sensore 14140041

Conclusioni

- ☒ Tutte le misurazioni < 2dB rispetto ai valori base
☒ Nessuna indicazione di segnali di perdita
☒ Nessuna perdita di vuoto durante il test
☒ Altezza del liquido invariata

Annotazioni

Livello prodotto 45 cm

Operatore **Luca Tregon**
Firma _____

TEGON-SALVALAGGIO
di Salvalaggio Ida

TEGON - SALVALAGGIO

di Salvalaggio Ida

COSTRUZIONI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI
PER CARBURANTI
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU DISTRIBUTORI
MECCANICI ED ELETTRONICI



Scorzè, 5 LUGLIO 2018

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE, VALVOLAME PER PASSO D'UOMO E VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO

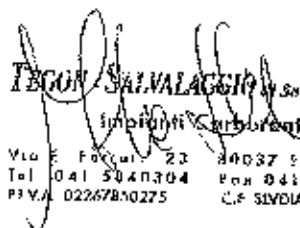
Con la presente, la ditta TEGON-SALVALAGGIO di Ida Salvalaggio con sede legale in
SCORZE' (Venezia) – Via Enzo Ferrari, 23

DICHIARA

di aver correttamente installato presso l'impianto distribuzione di carburanti privato sito
in località CIMADOLMO (TV) – Via Passo Lovadina, 1, di proprietà della ditta:
ZANARDO s.r.l. – Via Passo Lovadina, 1 – 31010 CIMADOLMO (TV)

N. 1 apparecchiature e valvolame passo d'uomo e n. 1 valvola limitatrice di carico.
Marca RIDART modello 440B

In fede.


TEGON - SALVALAGGIO di Salvalaggio Ida
Impianti Carburanti
Via E. Ferrari, 23 30037 Scorzè (VE)
Tel. 041 5040304 Fax 041 5041143
P.IVA 02267810275 C.F. 5150137560-171F



VERBALE DI ISPEZIONE

Organismo abilitato M.S.E. con decreto
del 24/09/12 Publ. sulla G.U. n. 237 del 10/10/12

ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

(DPR 462/01 e s.m.l., Regolamento ICE R 01-T)

Nr. T 2 2 7 0 0 1 3 6

Il Sottoscritto COSTELLA MIRKO

in data 09/07/18

ha eseguito sull'impianto sotto indicato la verifica:

☒ PERIODICA (Art. 4) ☐ STRAORDINARIA (Art. 7) per ☐ MODIFICA SOSTANZIALE ☐ PERIODICA CON ESITO NEGATIVO ☐ RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO

Ragione Sociale ZANARDO S.R.L.
 Indirizzo Impianto Via Passo Lovadina, 1 CAP 31010 Prov. TV Città SAN MICHELE DI PIAVE
 Attività Lavorazione Inerti, Cod. Imp. Cliente IT001E0015652

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO	Descrizione Impianto Impianti di lavorazione inerti. Anno installazione 1980 Pol. Disp.: 600 [kW] Alimentazione elettrica: ☐ fino a 1000 V ☒ oltre 1000 V Categoria: ☐ 0 ☐ I ☒ II ☐ III Sistema elettrico di distribuzione: ☐ TT (avente UL) ☐ 50V ☐ 25V ☐ TN-C ☒ TN-S ☐ IT ☐ IT-M
ESITO DELL'ESAME A VISTA DELL'IMPIANTO	Dichiarazione di Conformità/Rispondenza: ☒ Presente ☐ Non Presente Progetto allegato alla Dichiarazione di Conformità: ☒ Presente ☐ Non Presente Gli elementi elettrici visibili costituenti l'impianto di terra sono idonei ed installati correttamente ☒ Positivo ☐ Negativo ☐ N.A. I conduttori di terra di protezione/equipot. nei tratti visibili sono identificabili di sez. adeguata ☒ Positivo ☐ Negativo ☐ N.A. Le connessioni di terra sono ispezionabili, idonee e in buono stato di conservazione ☒ Positivo ☐ Negativo ☐ N.A. Il dispersore qualora ispezionabile è idoneo e in buono stato di conservazione ☐ Positivo ☐ Negativo ☒ N.A.
ESITO DELLE MISURE E PROVE EFFETTUATE	Continuità dei conduttori di terra, protezione, equipotenziali, su masse o masse estranee ☒ Positivo ☐ Negativo ☐ N.A. Efficienza degli interruttori differenziali ☒ Positivo ☐ Negativo ☐ N.A. Impedenza dell'anello di guasto (Sistemi TN) ☐ Positivo ☐ Negativo ☒ N.A. Corrente di primo guasto a terra (Sistemi IT) ☐ Positivo ☐ Negativo ☒ N.A. Resistenza di terra RE [Ohm]: 1.11 ☒ Positivo ☐ Negativo ☐ N.A. Metodo utilizzato: ☒ Volt-amperometrico ☐ Anello di guasto ☐ Altro
COORDINAMENTO LATO BT	La resistenza di terra misurata rientra nei limiti di sicurezza ammessi (Norma CEI in vigore) ☐ Positivo ☐ Negativo ☒ N.A.
COORDINAMENTO LATO AT/MT	Eseguite le misure delle tensioni di passo e contatto come sotto indicato e avente esito ☐ Positivo ☐ Negativo ☒ N.A. ☒ La resistenza di terra misurata rientra nei limiti di sicurezza ammessi (Norma CEI in vigore) In riferimento alla corrente di guasto monofase a terra I_f [A] 50 e al tempo di intervento delle protezioni t_f [s] >>10 come da dichiarazione di seguito indicata: ☒ Positivo ☐ Negativo ☐ N.A. ☐ L'impianto di terra è parte di un impianto globale, come da dichiarazione di seguito indicata Dichiarazione non nota del 17/05/16 rilasciata da Enel distribuzione relativi al seguente Nr. POD IT001E0015652

MISURE EFFETTUATE CON KIT STRUMENTAZIONE ICE NR. 227

A SEGUITO DEI CONTROLLI E DELLE PROVE ESEGUITE SECONDO LA LISTA DI CONTROLLO ICE P09-T, SI RILEVA QUANTO SEGUE:

- 1) Si evidenzia che le linee FM e luci del capannone "Sassi" sono alimentate da punto di connessione BT a se stante. Il dispersore è comune all'impianto MT.
- 2) Codice cliente punto connessione BT: 624587056; I'OD: IT001E34315312.
- 3) Sono state eseguite le prove di continuità elettrica nell'impianto di terra dei luoghi di seguito elencati:
- 4) impianti sabbia asciutta o lavata, uffici e officina, reparti lavorazione sassi.

ESITO DELLA VERIFICA:

☒ **POSITIVO** L'impianto può essere mantenuto in servizio. Ove siano stati verbalizzati dai rilievi è necessario provvedere al loro trattamento.
☐ **NEGATIVO** L'impianto non può essere mantenuto in servizio. Per la rimessa in servizio dell'impianto è necessario richiedersi una successiva verifica straordinaria e risoluzione dei rilievi.

Tempo impiegato [ore] 7

DATA 09/07/18

PER CONTO DEL COMMITTENTE

(Nome e Cognome)

sig. Da Ros Ezio

L'ISPEZIONE ICE

Il presente verbale viene trasmesso ad autorità e approvazione interna di parte di ICE e deve intendersi automaticamente confermato se entro 60 giorni non pervenirà diversa comunicazione

ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA S.P.A. Via Garibaldi 20, - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) - Tel 051.736700 - Fax 051.736701

D 12-T-5 rev. 1

info@icespa.it - www.icespa.it - R.E.A. 330315 - N.Reg.Imp. C.F. 02540350374 - P.IVA 00567601204



ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA

Organismo accreditato M.S.E. con primo decreto del 10/06/2010
pubb. sulla G.U. n. 144 del 21/08/2010

ALLEGATO TECNICO

Prova dei Dispositivi Automatici a Corrente Differenziale

Norma CEI 84-84 e CEI 84-10 - Guida CEI 95/85 - CEI 0-11

OPR 22 Chiusa 2001 n. 482

22700136

CV04171600

Reperto:

Riferimenti	Caratteristiche del dispositivo	Interventi			Aplicazioni		
		Interruttore (N)	Interruttore (P)	Interruttore (F)	Interruttore (N)	Interruttore (P)	Interruttore (F)
2	Linea Protetta	Modello	Interruttore (N)	Interruttore (P)	Interruttore (F)	Interruttore (N)	Interruttore (P)
1	Sabbie battute	MA125E-G701N	A	800x4	0,05x30	0,05x30	0,05x30
2	Sabbie lavate	MA125E-G701N	A	800x4	0,05x30	0,05x30	0,05x30
3	Generale impianti	MA125E-G701/2	A	1250x4	0,05x10	0,05x10	0,05x10
4	Generale servizio (compresi uffici e lavorazione)	MA125E-G701/2	A	1250x4	0,05x10	0,05x10	0,05x10
5	Generale officina	MA125E-G701/2	A	1250x4	0,05x10	0,05x10	0,05x10
6	Luci	SL3	G	10x4	0,05x3	0,05x3	0,05x3
7	Pressa cabina	SL3	G	30x4	0,05x3	0,05x3	0,05x3
8	Luci	SL3	G	10x4	0,05x3	0,05x3	0,05x3
9	Pressa cabina	SL3	G	30x4	0,05x3	0,05x3	0,05x3
10	Generale luci sala d'attesa, uffici piano primo	G723/25AC	G	25x2	0,05x3	0,05x3	0,05x3
11	Generale P.V. sala d'attesa, uffici piano primo	G723/25AC	G	25x2	0,05x3	0,05x3	0,05x3
12	P.V. piano terra	FB24H18-G24/22AC	G	18x2	0,05x3	0,05x3	0,05x3
13	Luci piano terra	FB24H18-G24/22AC	G	18x2	0,05x3	0,05x3	0,05x3
14	Pompa acqua	FB24H18-G24/22AC	G	18x2	0,05x3	0,05x3	0,05x3
15	Scaldale	G723/25AC	G	25x2	0,05x3	0,05x3	0,05x3
16	Pompa gasolio	FB24H18-G24/22AC	G	18x2	0,05x3	0,05x3	0,05x3
17	Pompa calore	FB24H18-G24/22AC	G	18x2	0,05x3	0,05x3	0,05x3
18	Generale radi, presa, riscaldamento	G723/25AC	G	25x2	0,05x3	0,05x3	0,05x3
19	Generale quadro dati	G723/25AC	G	25x2	0,05x3	0,05x3	0,05x3
20	Stabilizzatore	FB24H18-G24/22AC	A	18x2	0,05x3	0,05x3	0,05x3



ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA

Organismo affiliato M.C.E. con visto unico del 12/06/2012
pubbl. sulla G.U. n. 144 del 21/06/2012

ALLEGATO TECNICO

Prova dei Diapositivi Automatici a Corrente Differenziale

Norme CEI 84-2/4 e CEI 84-14 - Guida CEI/IEPES - OE 0-11

(CPR 22 Ottobre 2021 n. 462)

22700136

CVC4171600

1° Intervento

Area	N°	Riferimenti	Caratterizzazione del dispositivo					Interventi			Anziosità
			Costruttore	Modello	Int. (A) / n. def.	Int. (A) / n. def.	Int. (A) / n. def.	T (s): Jestazione (A) / Fattore Fase / Fattore rapporto da ... a ...	Int. (A) / n. def.	Int. (A) / n. def.	
Quadro macchina "base"	21	EM UPS PC piano primo	Bticino	GNB13A16	A	16x2			0,03		Non testati
	22	EM UPS PC piano terra	Bticino	GNB13A16	A	16x2			0,03		Non testati
	23	EM UPS PC riserva	Bticino	GNB13A16	A	16x2			0,03		Non testati
	24	Generale Iniziali	Merlin Geri	NG125N-A/9i	A	100x4	0,3-1	0-600m	0,3	0,3	Non testati
	25	Taglio B e porta	Bticino	GNB13A16	A	16x2			0,03		Non testati
	26	Sozza eliot	Bticino	GNB13A16	A	16x2			0,03		Non testati
	27	Pompa	Bticino	GNB13A16	A	16x2			0,03		Non testati
	28	Bucato A	Bticino	GNB13A16	A	16x2			0,03		Non testati
	29	Insalatrice	Hager	MCA426A-HD426N	G	25x4			0,03		Non testati
	30	Macchina taglio A	Hager	MCA426A-HD426N	G	25x4			0,03		Non testati
CE punto confezione	31	Vaglio rotante	Bticino	FTS4030-HS4XAC125	G	80x4			0,3		Non testati
	32	Sozza taglio	Bticino	FTS4030-HS4XAC125	G	80x4			0,3		Non testati
	33	Antifumo	Hager	MCA426A-HD426N	G	25x4			0,03		Non testati
	34	Carico 1000	Hager	MCA426A-HD426N	G	25x4			0,3		Non testati
	35	Anticipo	Hager	ADP473H	G	16x4			0,3		Non testati
	36	Anticipo	Hager	ADP473H	G	16x4			0,3		Non testati
	37	Generale OPA	Bticino	GNB13A16	A	16x2			0,03		Non testati
	38	Pressa	Bticino	GNB13A16	A	16x2			0,03		Non testati
	39	Luci	Bticino	GNB13A16	A	16x2			0,03		Non testati
	40										Non testati

Data: 09/07/2016

L'ispettore di ICE Spa: Costella Mico

Costella Mico
Firma Leggitte

MODULARIO
INTERNO - 158**DUPLICATO**

MOD. 14 U.C.O.



(esente da bollo ai sensi *Roma*, 15 Maggio 1992 19
 Art. 7 comma 5 della Legge 29 dicembre 1990 n°405)
 Roma, 15/1/1993 *Al* la Soc. SEVIO S.r.l.

Ministero dell'Interno
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
 E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Viale Matteotti n. 191
 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
 ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI
 DI PREVENZIONE INCENDI

Divisione *La*
Prot. N° 7277 *Allegato*
 4113 sott.99

Risposta al Foglio del
Dir. *La* *N°*

OGGETTO Soc. SEVIO S.r.l. - Rinnovo della validità e variazione dell'intestataro dell'approvazione di tipo per estensione, relativa al distributore stradale di carburanti liquidi per autotrazione, munito di testata contometrica meccanica marca "WAYNE" - modello "serie 730".-

e.p.c.: All'Ufficio Centrale Metrico del
 Ministero dell'Industria del
 Commercio e dell'Artigianato
 Via Antonio Bosio, 15
 00161 R O M A

Alla Direzione del Centro Studi
 ed Esperienze
 Piazza Scilla n°2
 00178 Capannelle - R O M A

Questo Ministero ha esaminato l'istanza presentata da codesta Società intesa ad ottenere il rinnovo della validità, nonché la variazione dell'intestataro dell'approvazione di tipo per estensione, ai sensi del Titolo I, punto XVII del D.M. 31 luglio 1934, per il distributore stradale di carburanti liquidi per autotrazione indicato in oggetto.

Al riguardo, vista la documentazione prodotta, tenuto conto di quanto è stato riferito con certificato n. 3704/587/183/31/39 A-R in data 04.07.1991 dal Centro Studi ed Esperienze a seguito dell'esame della richiesta di cui all'oggetto e sentito infine il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero rinnova la validità dell'approvazione di tipo, ai fini della sicurezza con il trasferimento della titolarità dell'approvazione stessa, dalla Società ORMAD S.r.l. alla Società SEVIO S.r.l., per il distributore stradale di carburanti liquidi per autotrazione marca "WAYNE" modello "serie 730".

La validità del presente rinnovo, di cui è parte integrante la suddetta certificazione di prova scade il 20.06.1996, sotto l'espressa condizione di conformità dell'apparecchiatura in questione al prototipo sottoposto a prova.

Di quanto sopra si informa anche, per gli adempimenti di competenza, l'Ufficio Centrale Metrico del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
 (Dott. Ing. Paolo ANCILLOTTI)

LEGENDA IMPIANTO MECCANICO

SCHEMA FUNZIONALE

	TUBAZIONE ASPIRAZIONE GASOLIO
	TUBAZIONE DI CARICO
	TUBAZIONE CICLO CHIUSO
	TUBAZIONE PER TUBO DI EQUILIBRIO

	POZZETTO PASSO D'UOMO
	ESTINTORE PORTATILE dotato di gancio e cartellonistico
	SECCHIELLO SABBIA
	MESSA A TERRA AUTOBOTTI
	PULSANTE DI EMERGENZA / SGANCIO FORZA MOTRICE

CARTELLONISTICA
ai sensi D.Lgs. 14.08.1996 n. 493

DIVIETO

VIETATO L'USO DEL
TELEFONINO

VIETATO L'USO DI
FIAMME LIBERE

VIETATO FUMARE

RIFORMENTO A
MOTORE SPENTO

VAPORI DI BENZINA
INFIAMMABILI

ATMOSFERA
POTENZIALMENTE
ESPLOSIVA

INFORMAZIONE

UTILIZZO APPARECCHIATURA SELF-SERVICE PRE-PAY
circ. MISA Prot. n. P1332/4113 sott. 87

PERICOLO

TARGA DI 'TOSSICITA'
per GASOLIO

PERICOLO ESPLOSIONE
DANGER EXPLOSION

INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
(USARE SOLO IN
CASO DI EMERGENZA)

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE
AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ESTINTORE

IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/58/CEE - D.Lgs. 493/96, DA
APPLICARSI COME SEGNALE PERMANENTE NELLE CONDIZIONI DI
IMPIEGO STABILITE DALLA NORMA STESSA.

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA INSEDIAMENTO



individuazione impianto

ZANARDO S.r.l.
via Passo Lovadina n. 1 loc. San Michele di Piave - 31010 Cimadolmo (TV)
Cod.Fisc./P.IVA 02199700267

SIGLA IMPIANTO

DATA

SCALA

UBICAZIONE
CIMADOLMO (TV)
via Passo Lovadina n. 1 - loc. San Michele di Piave
PROGETTO :
IMPIANTO FISSO PER LA DISTRIBUZIONE DI GASOLIO PER
AUTOTRAZIONE AD USO PRIVATO

MODIFICHE

DIS.	VERIFICATO	DATA
ET	LOSFA	05/2018
ET	LOSFA	05/2018
ET	LOSFA	06/2018

ESEQUITO DA :
CONTROLLATO DA :
APPROVATO DA :

ET

LOSFA

SD 0891.01 - restituzione grafica

SD 0891.01 - aggiornamento grafico da sopralluogo tecnico

SD 0891.01 - emissione elaborato per verifica 15.le

ESTRATTO DI MAPPA scala 1:2000
INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA INSEDIAMENTO
STRALCIO PLANIMETRICO con schema meccanico scala 1:100
LEGENDA
COMPOSIZIONE PETROLIFERA

PROGETTAZIONE:

Consulenze e Progettazioni Fuel Service Stations
v.Baldasseria Bassa 231/1 33100 UDINE (UD)
tel. 0432 1845259 fax 0432 1840023
http://www.studio-d.net e-mail: info@studio-d.net

LA TITOLARITA'

IL TECNICO

Zanardo Amedeo

STRALCIO PLANIMETRICO con schema meccanico scala 1:100

COMPOSIZIONE PETROLIFERA

TABELLA SERBATOI

N.	CAPACITA'	PRODOTTO	LIMITATORE CARICO	PROVENIENZA	SEMPLICE O INTERCAPEDINE	ANNO	COSTRUTTURE MATRICOLA
S1	m³ 8.00	GASOLIO	RIDART 440B	ESISTENTE	SEMPLICE	1989	Breda & Vidotto 912
M	m³ 2.50	DETEZIONE OLIO LUBRIFICANTE IN CONFEZIONI ORIGINALI SIGILLATE					

TABELLA EROGATORI

EROGATORI	ATTUALE PORTATA L/m	MARCA MODELLO	MATRICOLA	ANNO
A	GASOLIO 85	WAYNE 734	27546	1978

TABELLA MEZZI ANTINCENDIO in dotazione att. 13.2.B

	n°	CAPACITA' ESTINGUENTE
ESTINTORI PORTATILI A POLVERE DA kg 6	2	34A - 233B - C
SECCHIELLI DI SABBIA kg 10	2	