IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CENTRALE ALLARME RIVELAZIONE FUMI ANALOGICA INDIRIZZATA
	CENTRALE ALLARME RIVELAZIONE GAS CONVENZIONALE
CAN	ALIMENTATORE 12V(+) IN CONTENITORE PER ALIMENTAZIONE AUSILIARIA IMPIANTO ANTIINCENDIO (CENTRALE ANALOGICA, ALARMI, ECC.) CON ALMENO 2 MODULI D'INGRESSO "NA" PER CENTRALE RIVELAZIONE FUMI ANALOGICA
SU	SIRENA ESTERNA PER CENTRALE ALLARME RIVELAZIONE FUMI ANALOGICA INDIRIZZATA
SUA	SIRENA STROBO ACUSTICA "ALLARME INCENDIO" ALIMENTATA A LUMINOSA TRAMITE MODULO DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA (ALARMI, ECC.) CON ALMENO 2 INGRESSI (EN54-3 FLASHBOX) CON IMPA A 25 mm
	PULSANTE MANUALE ANALOGICA ALLARME INCENDIO A ROTTURA VETRO, PROGETTATO PER CENTRALE ANALOGICA INDIRIZZATA (EN54-11 FLASHBOX) CON IMPA A 25 mm
	RIVELATORE OTTICO ANALOGICO INDIRIZZATO DI FUMO COMPRENSIVO DI CONTROSOCCLO, PREDISPOSTO PER CENTRALE ANALOGICA INDIRIZZATA (EN54-7 FLASHBOX) CON IMPA A 25 mm
	RIVELATORE OTTICO ANALOGICO INDIRIZZATO DI FUMO COMPRENSIVO DI CONTROSOCCLO, PREDISPOSTO PER CENTRALE ANALOGICA INDIRIZZATA (EN54-7 FLASHBOX) CON IMPA A 25 mm
	RIVELATORE DI TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ANALOGICO INDIRIZZATO COMPRENSIVO DI ZOCCOLO (RAMPA)(ALARM IN AMBIENTE, CAMPANELLA/ROSSO) PREDISPOSTO PER CENTRALE ANALOGICA INDIRIZZATA (EN54-5 FLASHBOX) CON IMPA A 25 mm
	DISSETTA DI SEPARAZIONE DN MUNICO
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO - SALITA
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO - DISCESA

IMPIANTO ANTINTRUSIONE	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CENTRALE INTERFONICHE DOTATA DI PROPRIA TASTIERA DI GESTIONE, COMPRENSIVA DI ALIMENTAZIONE 230V (S) + COLLEGAMENTI PER CONVOLGIMENTI + ZOCCOLO DI CLAMPEGGIO
	CONCENTRATORE (DEFINITORE AUTORIZZAZIONE FINO A 8 INGRESSI, PREDISPOSTO PER CENTRALE ANALOGICA INDIRIZZATA (EN54-18 FLASHBOX) CON IMPA A 25 mm (NATALONE) (S) APPARATO CARATTA PROTETTO DA CONTATTO ANTIRO ANTI-MASCHERAMENTO
	SIRENA ALLARME PER IMPIANTO ANTIINCENDIO, PREDISPOSTA CON ALMENO 2 INGRESSI (EN54-3 FLASHBOX) CON IMPA A 25 mm (NATALONE) (S) + PARA CARICA BATTERIA PER UNITA' AUTONOMA/ALIMENTA ALTA CONTENUTA (S)
	SIRENA ESTERNA STROBO ACUSTICA "ALLARME INCENDIO" ALIMENTATA A LUMINOSA TRAMITE MODULO DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA (ALARMI, ECC.) CON ALMENO 2 INGRESSI (EN54-3 FLASHBOX) CON IMPA A 25 mm
	PREDISPOSIZIONE SUCCIOSE ESPOSTA TECNICHE DAL CONCENTRATORE DI PIANO, MEDIANTE TUBO DI PROTEZIONE (DIAMETRO 20 mm), CON ALMENO 2 CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230V (S)
	PREDISPOSIZIONE SUCCIOSE ESPOSTA TECNICHE DAL CONCENTRATORE DI PIANO, MEDIANTE TUBO DI PROTEZIONE (DIAMETRO 20 mm), CON ALMENO 2 CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230V (S)
	PREDISPOSIZIONE SUCCIOSE ESPOSTA TECNICHE DAL CONCENTRATORE DI PIANO, MEDIANTE TUBO DI PROTEZIONE (DIAMETRO 20 mm), CON ALMENO 2 CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230V (S)
PREC	PREDISPOSIZIONE SCATOLA PORTAPUTTI 503 (S)
	DISSETTA DI SEPARAZIONE DN MUNICO
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO - SALITA
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO - DISCESA

IMPIANTO DI FONIA/DATI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	ARMADIO RACK
	PREDISPOSIZIONE CENTRO SERVIZI OTTICI DI EDIFICIO (S)
	CASSETTA PORTA FRUTTO A TRE POSTI DN CARTONGESSO - SERIE (T)
	CASSETTA PORTA FRUTTO A QUATTRO POSTI DN CARTONGESSO - SERIE (T)
	TRITTA PLAN - A TRAFOLAMI SPRIGIONIERE DA 2DAO 2DT 2DC & 2DL PRIZE 2DC, PANEL TRIPLA ENTRO TUBAZIONE mm. & 2DTP
	TRITTA PLAN - A TRAFOLAMI SPRIGIONIERE DA 2DAO 2DT 2DC & 2DL PRIZE 2DC, PANEL TRIPLA ENTRO TUBAZIONE mm. & 2DTP
	TRITTA PLAN - A TRAFOLAMI SPRIGIONIERE DA 2DAO 2DT 2DC & 2DL PRIZE 2DC, PANEL TRIPLA ENTRO TUBAZIONE mm. & 2DTP + 2 CLAMPEGGIONE ELETTRICA 230V (S) PN ENTRO TUBAZIONE Ø mm. 20 mm (S)
PREC	PREDISPOSIZIONE SCATOLA PORTAPUTTI 503 (S)
	DISSETTA DI SEPARAZIONE DN MUNICO
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO - SALITA
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO - DISCESA

NOTE IMPORTANTI COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI

NOTA	DESCRIZIONE
NELLO	NO COMPARTIMENTI INTERCESSI SARAI CON CRICCHIONI O VERTICALI, CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI, PARETI, ECC. DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATI ONDA ESTESI NE PRESCRIVE A GARANZIA DI TENUTA AL FUOCO PRESCRITTA DALLA NORMA VIGENTE. IL RIPRISTINO DEVE ESSERE ESEGUITO DA PERSONALE QUALIFICATO. IL RIPRISTINO COMPREDE IL COMPLESSO DEL COSTO DELL'ATTUALE MAGGIORE DI MATERIALE, MANODOPERA, TRASPORTI, ONERI, ECC. ALLA FORNITURA, POSA IN OPERA E COMPLETA DI SIGILLATURE DEFINITIVE COMPRESE ESCLUSE LE OPERE DI RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI, PARETI, ECC. DANNEGGIATI O COMPROMESSI DA ESSE. IL RIPRISTINO DEVE ESSERE ESEGUITO A CURA DELLA DITTA CHE HA EFFETTUATO LA PRESENTE OPERA.
NELLA TECNICHEGRAM	NEL CASO IN CUI LA DITTA CHE HA EFFETTUATO LA PRESENTE OPERA NON SIA IN GRADO DI RIPRISTINARE LE OPERE DI RIPRISTINO DEVE ESSERE ESEGUITO DA DITTA SPECIALIZZATA. IL RIPRISTINO DEVE ESSERE ESEGUITO A CURA DELLA DITTA CHE HA EFFETTUATO LA PRESENTE OPERA.

PIANTA LIVELLO L0

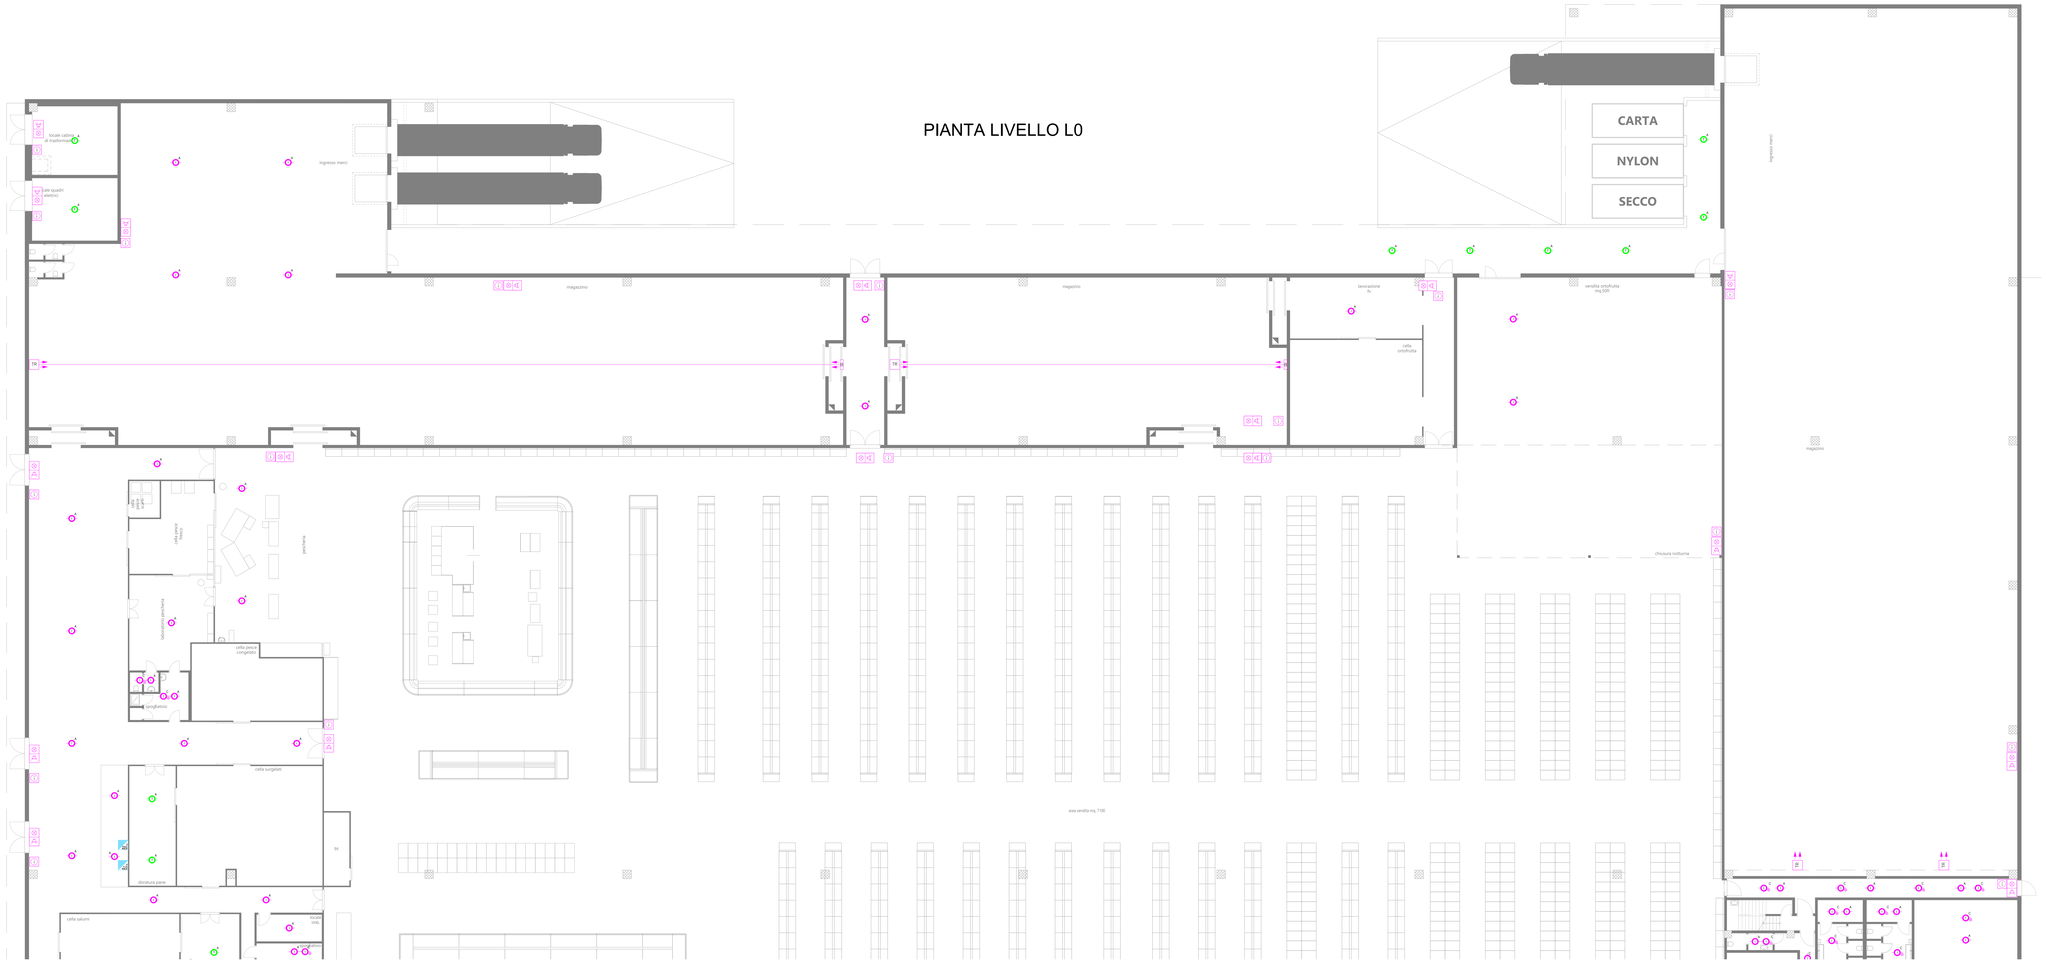

d'recta urban management

COMMESSA: D4201D030

Comune di SUSEGANA

OGGETTO: **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. Progetto di inserimento grande struttura di vendita in riferimento a P.U.A. denominato "Iperlando"**

COMMITTENTE: IPER LANDO F.lli Lando s.p.a.
Via Mezzi Scomodi, 1
35010 Fratelle

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
d'recta urban management
d'recta srl
Via Venezia, 40 - 35010 Vigonza
T. 049 8098050 - F. 049 8098051
info@directa.it - www.directa.it
STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
arch. Stefano Busolin
geom. Mert Nazlioğlu Cumhur
PROGETTO ARCHITETTONICO
arch. Chiara Dal Zotto
PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
arch. Sandro Bergamo
PROGETTO IMPIANTI
geom. Aldo Cazzaro Dal Zotto - studiodezet

GRUPPO INTERDISCIPLINARE COMPETENZE SPECIALISTICHE:
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A.)
geom. Ivan Bellavista - d'recta srl
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
ing. Alessandro Fusinato - Acustica
STUDIO DI IMPATTO SULLA viabilità
dott. Paolo Gallato - mob-ing.net
STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
ing. Marco Cecchinato - Consulenza srl
VALUTAZIONE IMPATTO SU ATMOSFERA
ing. Luca Dal Fiume - Consulenza srl
ing. Luca Dal Fiume
STUDIO INDAGINE GEOLOGICA
dott. Luca Zanetti

ELABORATO: STATO DI PROGETTO

IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI SPECIALI: Impianti Speciali Rivelazione Fumi ed EVAC

1:100

AE6a

CODICE: D4201D030DEAD0001GP0

EMISSIONE

REV	DATA	DESCRIZIONE	redatto	controllato
00	21/06/2021	Prima emissione	AG	SA

Il presente documento è proprietà di d'recta srl e non può essere copiato o riprodotto senza autorizzazione scritta

certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015 n. 1175/0
certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015 n. 1175/0