IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CENTRALE ALLARME RIVELAZIONE FUMI ANALOGICA INDIRIZZATA
	CENTRALE ALLARME RIVELAZIONE GAS CONVENZIONALE
CAN	ALIMENTATORE 12V(+) IN CONTENITORE PER ALIMENTAZIONE AUSILIARIA IMPIANTO ANTIINTRUSIONE E RIVELAZIONE FUMI, CON ALIMENTAZIONE 230V(+) AUSILIARIA, MODULO D'INGRESSO "NA" PER CENTRALE RIVELAZIONE FUMI ANALOGICA INDIRIZZATA
SL	SIRENTONE PER CENTRALE ALLARME RIVELAZIONE FUMI ANALOGICA INDIRIZZATA
SOA	SIRENA OTTICO ACUSTICA "ALLARME INCENDIO" ALIMENTATA A LUMACA TRAMITE MODULO INDIRIZZATO, CON ALIMENTAZIONE 24V(+) AUSILIARIA E TASTATO DIRETTAMENTE 230V(+) A FLUORESCENTI, CON IMPA A 25 mm.
	PULSANTE MANUALE MANUALE ALLARME INCENDIO A ROTTURA VETRO, INDIRIZZATO, CON ALIMENTAZIONE 24V(+) AUSILIARIA E TASTATO DIRETTAMENTE 230V(+) AUSILIARIA, SCATENANTE E TASTATO DIRETTAMENTE 230V(+) A FLUORESCENTI
	RIVELATORE OTTICO ANALOGICO INDIRIZZATO DI FUMO COMPRENSIVO DI ACCESSORI PER MONTAGGIO A SOFFITTO, ALIMENTAZIONE 24V(+) CONTROLLATO(+), PREDISPOSTO AGLI 2x1.5mmq. SCATENANTE E TASTATO DIRETTAMENTE 230V(+) A FLUORESCENTI, CON IMPA A 25 mm.
	RIVELATORE OTTICO ANALOGICO INDIRIZZATO DI FUMO COMPRENSIVO DI ACCESSORI PER MONTAGGIO A SOFFITTO, ALIMENTAZIONE 24V(+) CONTROLLATO(+), PREDISPOSTO AGLI 2x1.5mmq. SCATENANTE E TASTATO DIRETTAMENTE 230V(+) A FLUORESCENTI, CON IMPA A 25 mm.
	RIVELATORE DI TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ANALOGICO INDIRIZZATO COMPRENSIVO DI ZOCCOLO DA-ANALOGICO/DA-DI AMBIENTE, ALIMENTAZIONE 24V(+) CONTROLLATO(+), PREDISPOSTO AGLI 2x1.5mmq. SCATENANTE E TASTATO DIRETTAMENTE 230V(+) A FLUORESCENTI, CON IMPA A 25 mm.
CS	CASSETTA DI SEPARAZIONE DA MUROSO
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO – DA/A
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO – DX/SX

IMPIANTO ANTINTRUSIONE	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CENTRALE INTERFONICHE SERVIZI DI PREAPRI ESTERNI DI SEZIONE, COMPRENSIVO DI ALIMENTAZIONE 230V (S) E COLLEGAMENTI PER CONVOGLIARE I SEGNALI DA CAMERA
	CONCENTRATORE DEFINITORI INTERFONICHE FINO A 8 INDIRIZZI, PREDISPOSTO PER ALIMENTAZIONE 230V(+) E COLLEGAMENTO PER CONVOGLIARE I SEGNALI DA INSTALLARE SU APPOSITA CASSETTA PREVISTA DA CONTATTO ANTEO ADT-SERVIZI
	SIRENA ALLARME PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE, PREDISPOSTA CON2x 50VAC ALIMENTATA DA CENTRALE ANTINTRUSIONE, CON ALIMENTAZIONE 24V(+) PARA CARICA BATTERIE PER UNITA' AUTONOMA NEGRINA ELIO SYSTEMA DI ALIMENTAZIONE 24V(+) CONTROLLATO(+), PREDISPOSTO AGLI 2x1.5mmq. SCATENANTE DALLA CENTRALE ANTINTRUSIONE ENTRO TUBO di min. 25mm.
	PULSANTE ANTIRAPINA A PIEDE, PREDISPOSTO PER TUBAZIONE DA CONDIVIDERE DI PIANO, ALIMENTAZIONE 24V(+) CONTROLLATO(+), PREDISPOSTO AGLI 2x1.5mmq. SCATENANTE DALLA CENTRALE ANTINTRUSIONE ENTRO TUBO di min. 25mm.
	MAGNETE PER APERTURA PORTE TAGLIAFUOCO DA CONTATTO ANTEO ADT-SERVIZI, CON ALIMENTAZIONE 24V(+) CONTROLLATO(+), PREDISPOSTO AGLI 2x1.5mmq. SCATENANTE DALLA CENTRALE ANTINTRUSIONE ENTRO TUBO di min. 25mm.
	MAGNETE PER APERTURA PORTE TAGLIAFUOCO DA CONTATTO ANTEO ADT-SERVIZI, CON ALIMENTAZIONE 24V(+) CONTROLLATO(+), PREDISPOSTO AGLI 2x1.5mmq. SCATENANTE DALLA CENTRALE ANTINTRUSIONE ENTRO TUBO di min. 25mm.
PREC	PREDISPOSIZIONE SCATOLA PORTAPUTTI 503 (S)
CS	CASSETTA DI SEPARAZIONE DA MUROSO
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO – DA/A
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO – DX/SX

IMPIANTO DI FONIA/DATI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	ARMADIO RACK
	PREDISPOSIZIONE CENTRO SERVIZI OTTICI DI EDIFICIO (C)
	CASSETTA PORTA PRUTTI A PIE POSTI DA CARTONGESSO – SERIE (T)
	CASSETTA PORTA PRUTTI A QUATTRO POSTI DA CARTONGESSO – SERIE (T)
	TRITA RUNI – FONIA/DATI PREDISPOSTA DA 32MM CON CAVI CAT 5E DA 305M AGL PIANO TRAMA ENTRO TUBAZIONE min. di 25mm.
R, P, T	PREDISPOSIZIONE PRESA TELEFONICA RJ11 DA 32MM, CON TRAMA DEL PIANO TRAMA ENTRO TUBAZIONE min. di 25mm e 1 CHIARIFICAZIONE ELETTRICA 230V ALLTRA ENTRO TUBAZIONE di min. 20 mm (E)
PREC	PREDISPOSIZIONE SCATOLA PORTAPUTTI 503 (E)
CS	CASSETTA DI SEPARAZIONE DA MUROSO
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO – DA/A
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO – DX/SX

NOTE IMPORTANTI COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI

NOTA	DESCRIZIONE
NELLO	NO COMPARTIMENTI INSTRUZIONI SARAI CON CRIZZONALI O VERTICALI, PREDISPOSTI PER ALIMENTAZIONE DI ALTRI PIANI, CON ALIMENTAZIONE 230V(+) AUSILIARIA, NE PRESENTANO A DIMENSIONI DI 25mm DI DIAMETRO NEL CORSO DI ALMENO 25mm DI DIAMETRO NEL CORSO DI ALMENO 25mm DI DIAMETRO NEL CORSO DI MENSIONE COMPRESE E COMPRESE NEL COSTO DELL'APPALTO ANCHE TUTTE LE OPERE MURARIE NECESSARIE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ALTRI ALTRI. TUTTI I COMPARTIMENTI DA SMALLAVORARE DOVRANNO ESSERE ALLARMATI CON ALIMENTAZIONE 24V(+) AUSILIARIA, CON ALIMENTAZIONE 24V(+) COMPRENDE 2x 25 TUBI. LA DISTRIBUZIONE DEI TUBI NON PREVISTA DELLO ELABORATO DI PROGETTO, E' NECESSARIA A GARANTIRE CONTINUITA' DELLA LINEA DI MANICOTTO DI MASSA, A TRAVERSO DI MANICOTTO DI MASSA, ALLA FINE DI OGNI TRATTO DI MANICOTTO, SERVIRANNO AL PROGETTO DI ARTALTO.
NELL TECNICHEGNE	LA DISTRIBUZIONE DEI TUBI DEVE ESSERE "A VISTA" SE NEI 2 LE DISTRIBUZIONI A SOFFITTO, ALL'INTERNO DEL CORRIDOIOTTO, SOTTO I CANNONI DOPPIO CAVO, E SOTTO LE PLANCHE DI CARTONGESSO, SOPRA LE PLANCHE DI CARTONGESSO, SOPRA LE PLANCHE DI CARTONGESSO, PREFERIBILMENTE CON IL SERVIZIO METCONNEL IN MODO DA OTTENERE CONTATTI DELLA DISTRIBUZIONE DELL'APPARTI TECNICHEGNE.

PIANTA LIVELLO L1 E COPERTURA

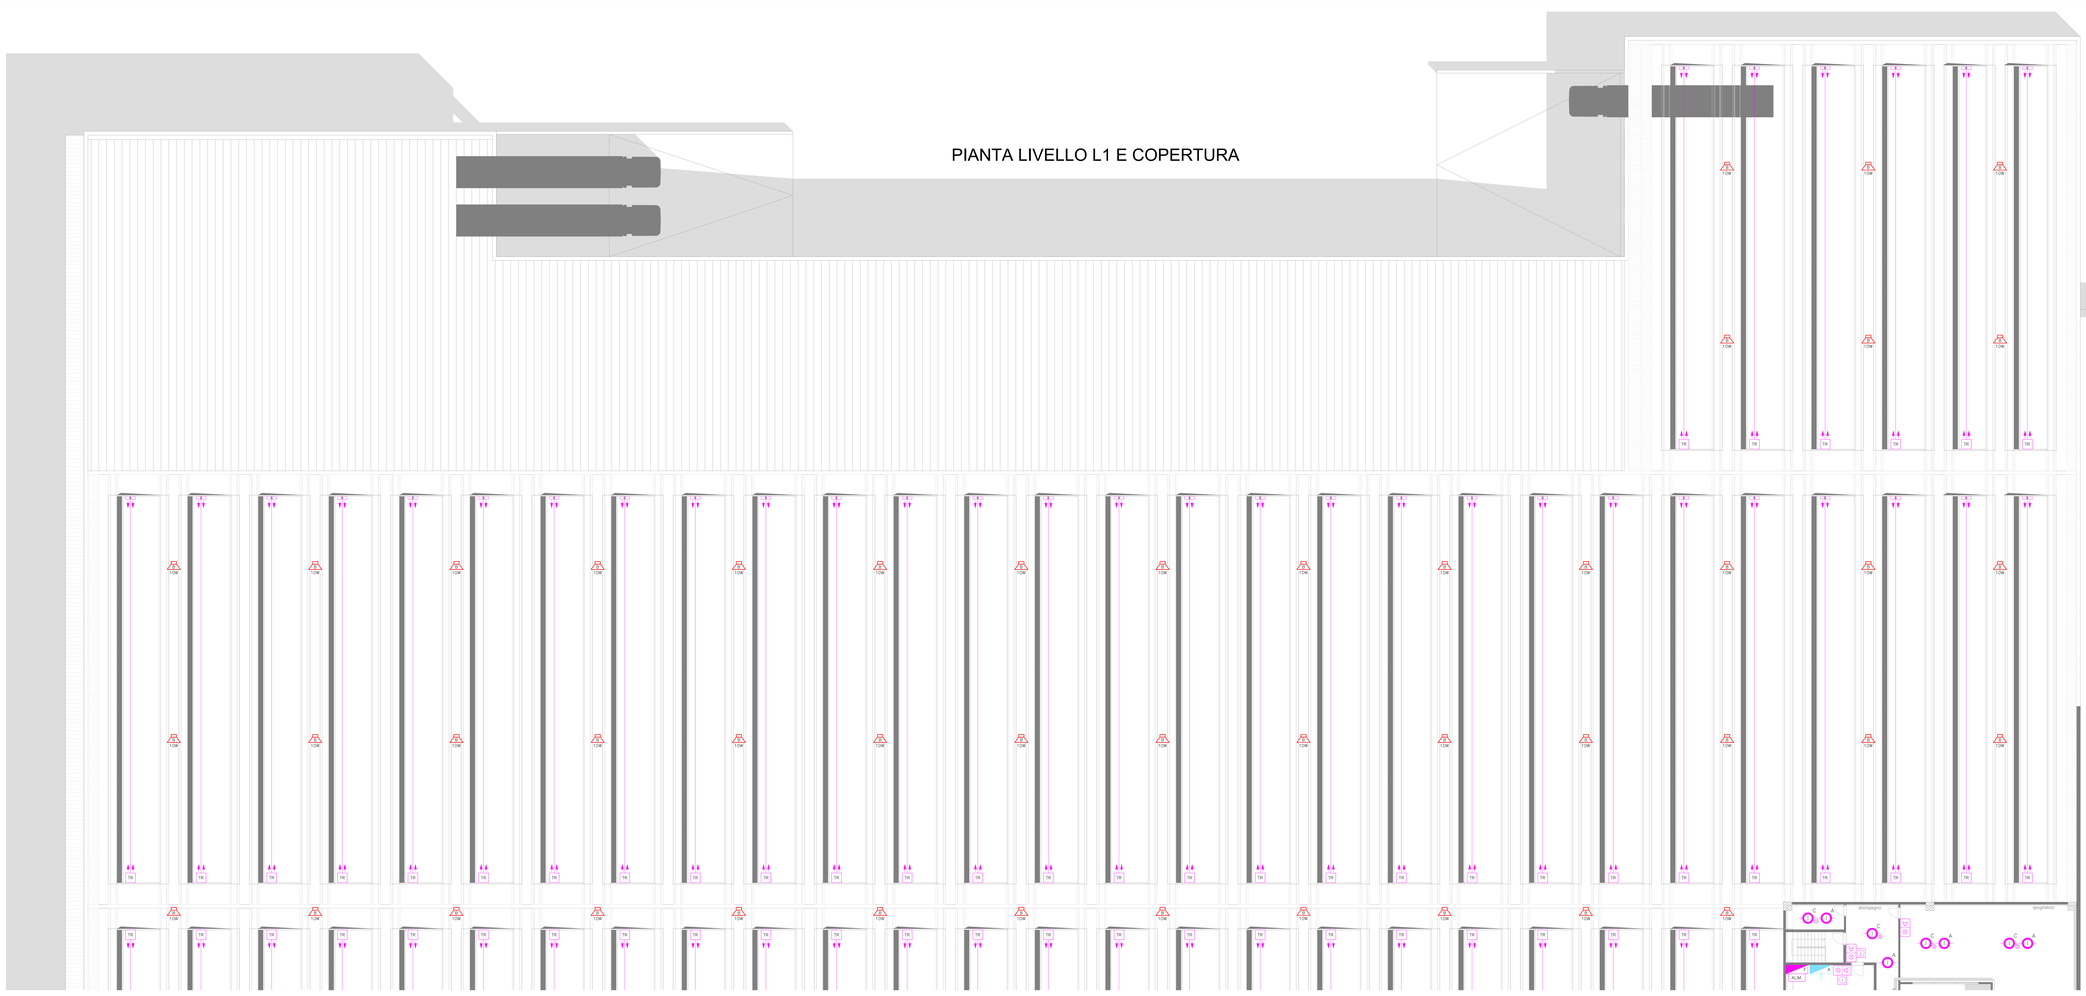
TIM
TOW
Ascensore
Scala
Scala
Ascensore
Ripostiglio
Spogliatoio
Spogliatoio
Ripostiglio
Ripostiglio
Ripostigl