IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CENTRALE ALLARME RIVELAZIONE FUMI ANALOGICA INDIRIZZATA
	CENTRALE ALLARME RIVELAZIONE GAS CONVENZIONALE
CAN	ALIMENTATORE 12V(cc) 1A CARICATORE PER ALIMENTAZIONE AUSILIARIA IMPIANTO ANTIINCENDIO 12V(cc) 7A/h CONTENITORE IP65 CON SPAZIO PER BATTERIA 7A/h MODULO 2 RINVII(cc) "NA" PER CENTRALE RIVELAZIONE FUMI ANALOGICA INDIRIZZATA
SU	SIRENA PER CENTRALE ALLARME RIVELAZIONE FUMI ANALOGICA INDIRIZZATA
DOA	TAMPA OTTICA ACUSTICA "ALLARME INCENDIO" ALIMENTATA A 12V(cc) TRAMITE MODULO ANALOGICO INDIRIZZATO 12V(cc) 2W(max) 2 TASTATI (DISA-TURBATA) (RIVOLTA O FLOSSIBILE) (IP65) (MIN. 85 X 25 mm)
	PULSANTE MANUALE MANUALE ALLARME INCENDIO A ROTTURA VETRO, ALIMENTATO A 12V(cc) TRAMITE MODULO ANALOGICO INDIRIZZATO 12V(cc) 2W(max) SCAMBIO 1 TASTATO (DISA-TURBATA) (RIVOLTA O FLOSSIBILE) (IP65) (MIN. 85 X 25 mm)
	RIVELATORE OTTICO ANALOGICO INDIRIZZATO DI FUMO COMPRENSIVO DI ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A SOFFITTO (ALTEZZA MAX 6m) CONTRUZIONE PROGRAMMABILE (MIN) 1x1.5mm(cc) SCAMBIO 1 TASTATO (DISA-TURBATA) (RIVOLTA O FLOSSIBILE) (IP65) (MIN. 85 X 25 mm)
	RIVELATORE TERMICO ANALOGICO INDIRIZZATO DI TEMPERATURA DI ESERCIZIO E SENSITIVITÀ OTTICO (RILEVAMENTO RIVELAMENTO DI FUMO) PROGRAMMABILE (MIN) 1x1.5mm(cc) SCAMBIO 1 TASTATO (DISA-TURBATA) (RIVOLTA O FLOSSIBILE) (IP65) (MIN. 85 X 25 mm)
	RIVELATORE DI SUPERFICIE TERMOVELOCIMETRICO ANALOGICO INDIRIZZATO COMPRENSIVO DI ZOCCOLO (RAMIFICAZIONE IN AMBIENTE) CONTRUZIONE PROGRAMMABILE (MIN) 1x1.5mm(cc) SCAMBIO 1 TASTATO (DISA-TURBATA) (RIVOLTA O FLOSSIBILE) (IP65) (MIN. 85 X 25 mm)
CS	CASSETTA DI SEPARAZIONE DA INCASSO
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO + SALITA
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO - DISCESA

IMPIANTO ANTINTRUSIONE	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CENTRALE INTERFONICA SERVIZI DI PREAPRA ESTERNA DI SEZIONE, ALIMENTAZIONE 230V (cc) 1 COLLEGAMENTI PER CONVOGLIARE I SEGNALI DI CHIAMATA
	CONCENTRATORE ESPOSITORI AUTORIZZANO FINO A 8 INDIRIZZI, PREDISPOSTO PER ALIMENTAZIONE 12V(cc) 1A CONTENITORE IP65 CON SPAZIO PER BATTERIA 7A/h (MIN.)(MIN. 1x1.5mm(cc) ATTRAVERSO TRAFOTTO DA CONTATTO ANTIRIMOSSO (IP65)
	SIRENA ALLARME FOR IMPIANTO ANTIINTERCEPTION, PREDISPOSTA CASSA ROSSA CON SPAZIO PER BATTERIA 7A/h (MIN.) ALIMENTAZIONE 12V(cc) 1A (MIN.) (MIN. 1x1.5mm(cc) CARICA BATTERIA PER UNITÀ AUTOALIMENTATA INTERNA A12 ESTERNA (1)
BA	PULSANTE ANTIRAPINA A PEDALE ALIMENTATO A 12V(cc) TRAMITE MODULO ANALOGICO DIRAMATO DALLA CENTRALE ANTIINTERCEPTION ENTRO TUBO di min. 20mm. (MIN. 1x1.5mm(cc) SCAMBIO 1 TASTATO (IP65)
	PREDISPOSIZIONE RIVELATORE ESPOSTA TECNICAMENTE DAL CONCENTRATORE DI PIANO MIN. 4x0.5mm(cc) ATTRAVERSO TUBO DI DIAMETRO MINIMO, DA CAVO ALLEGATO ALLA CENTRALE ANTIINTERCEPTION (1)
	PREDISPOSIZIONE RIVELATORE ESPOSTA TECNICAMENTE DAL CONCENTRATORE DI PIANO MIN. 4x0.5mm(cc) ATTRAVERSO TUBO DI DIAMETRO MINIMO, DA CAVO ALLEGATO ALLA CENTRALE ANTIINTERCEPTION ENTRO TUBO di min. 20 mm (1)
	PREDISPOSIZIONE RIVELATORE ESPOSTA TECNICAMENTE DAL CONCENTRATORE DI PIANO MIN. 4x0.5mm(cc) ATTRAVERSO TUBO DI DIAMETRO MINIMO, DA CAVO ALLEGATO ALLA CENTRALE ANTIINTERCEPTION ENTRO TUBO di min. 20 mm (1)
PREC	PREDISPOSIZIONE SCATOLA PORTAPUTTI 503 (1)
CS	CASSETTA DI SEPARAZIONE DA INCASSO
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO + SALITA
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO - DISCESA

IMPIANTO DI FONIA/DATI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
RACK	ARMADIO RACK
DOME	PREDISPOSIZIONE CENTRO SERVIZI OTTICI DI EDIFICIO (1)
	CASSETTA PORTA FRUTTI A PIÈ PIEDI DA CARTONGESSO – SERIE (?)
	CASSETTA PORTA FRUTTI A QUATTRO POSTI DA CARTONGESSO – SERIE (?)
	TUBO PVC – STAGLIATO SPESSORINO DA 32MM CON CAVI DA 2x1.5MM2 (MIN.) PARTI TRAMA ENTRO TUBAZIONE min. di 20mm
R, P, T	PREDISPOSIZIONE RIVELATORE ESPOSTA TECNICAMENTE DAL TRAFO DEL PIANO TRAMA ENTRO TUBAZIONE min. di 20mm (1) CALIBRAZIONE ELETTRICA ZERO ALLA CENTRALE ANTIFURTO
PREC	PREDISPOSIZIONE SCATOLA PORTAPUTTI 503
CS	CASSETTA DI SEPARAZIONE DA INCASSO
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO + SALITA
	INDICATORE VARIAZIONE DI PIANO - DISCESA

NOTE IMPORTANTI COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI

NOTA	DESCRIZIONE
RELIEVO	NEI COMPARTIMENTI INSTRUZIONI SARAI EDIZI CIRCOLOSCI O VERTICALI, PRIMA DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE TUBAZIONI ELETTRICHE, DOVRÀ ESSERE ATTUATO IL RILEVAMENTO ALLA PRESENZA DI ELEMENTI NEI SISTEMI DI INTERESSE COMPRESE E COMPRESE NEL COSTO DELL'APPALTO ANCHE LE OPERE DI MURATURA NECESSARIE PER LA RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI ALTRUI. (ETC.) COPERTURA DI MALFUNZIONE DURANTE ESECUZIONE DI LAVORI, PER LA PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI ESISTENTI E DEI COMPONENTI DA ESTRIB.
	NEL CASO IN CUI QUANTO SOPRA NON FOSSE PREVISTO DELLO ELABORATO DI PROGETTO, È NECESSARIA LA RIMOZIONE E/O RICOLLOCAZIONE DI ELEMENTI ESISTENTI, È NECESSARIA LA RIMOZIONE E/O RICOLLOCAZIONE DI MANUFATTI DI ARREDO, AL PROGETTO DI ARTALTO.
NOTA TECNICHEDIM	LA DITTA DEVE ESEGUIRE LA PROVA DI TIRO SU ANCORAGGI E LA DISTRIBUZIONE A SOFFITTO, DELL'ESTREMO DEL CLAMPERSOSTEGNO, DEVE ESSERE COMPRESO CON IL SOFTWARE DI CALCOLO DEGLI ANCORAGGI, DEVE ESSERE ESEGUITO IL CALCOLO DEGLI ANCORAGGI PRESCRIVIBILMENTE CON IL SOFTWARE NECESSARIO, IN MODO DA DIVIDERE CONFORTI DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI APPARATI TECNICHEDIM.

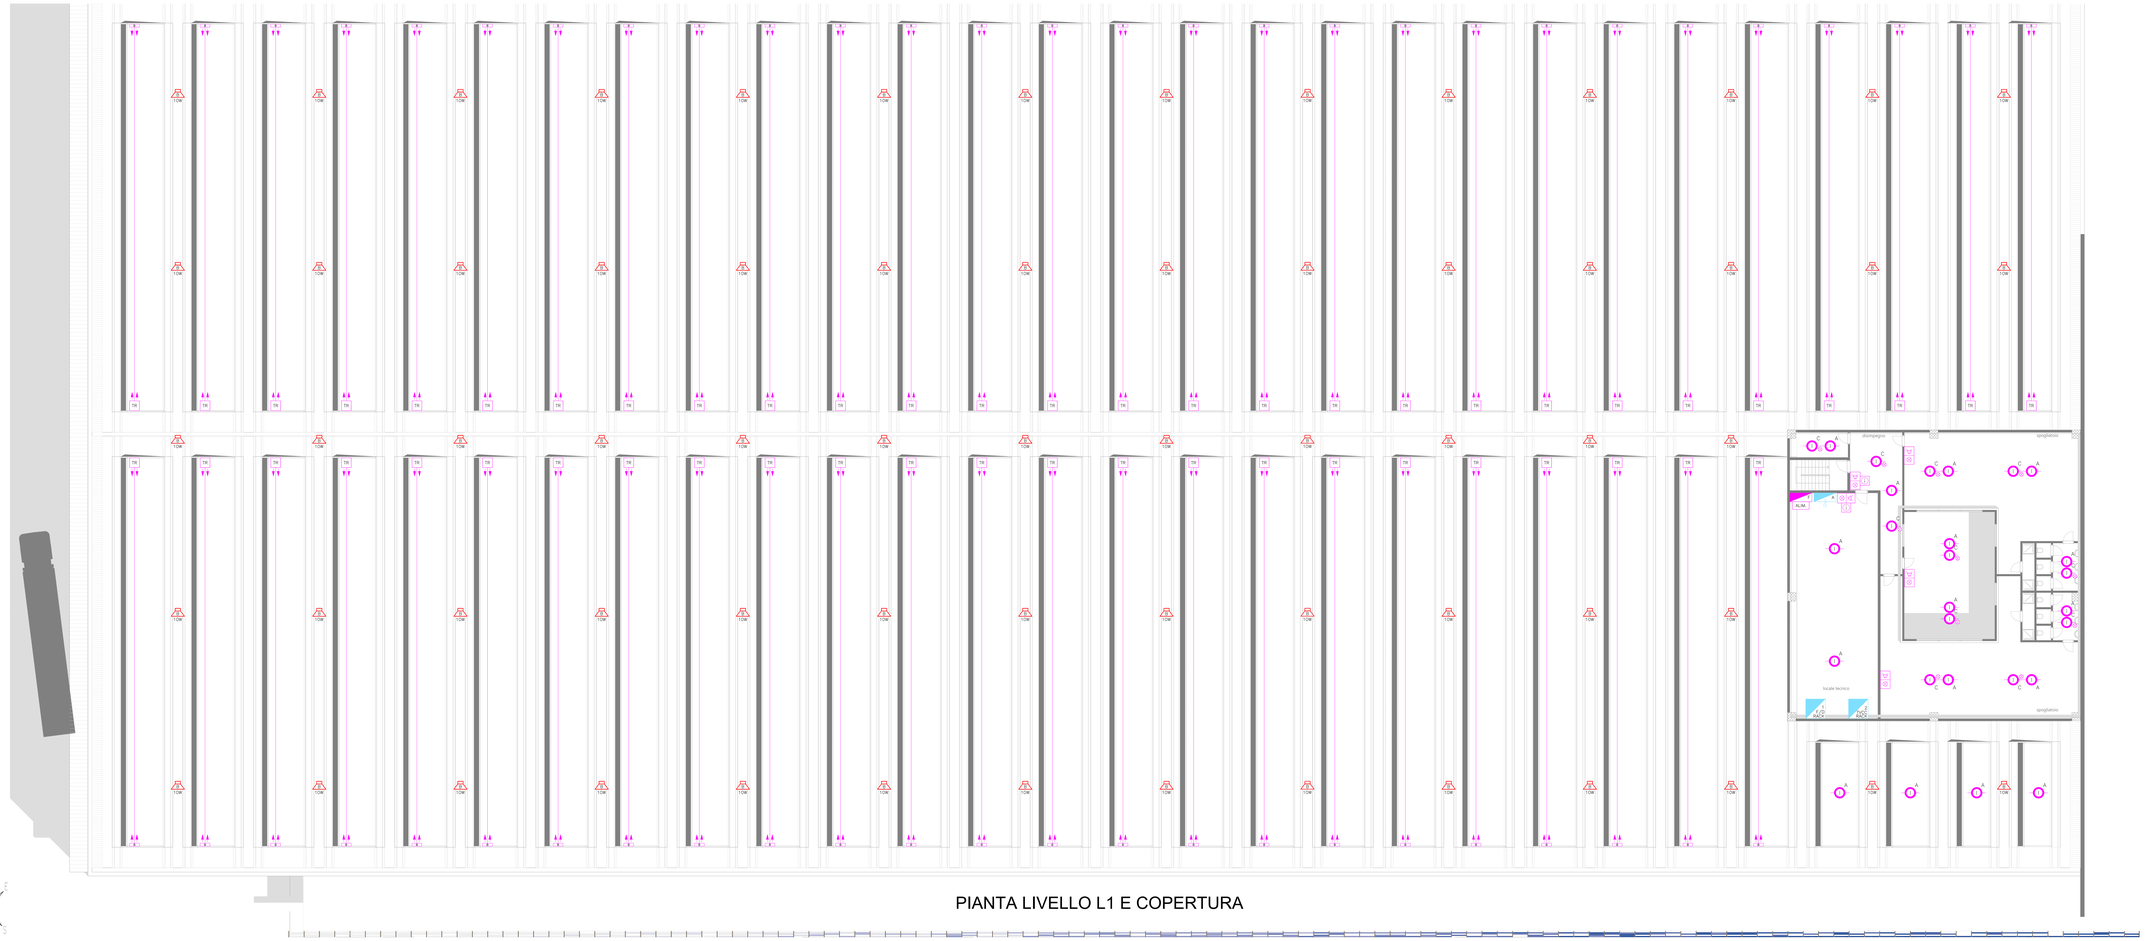

PIANTA LIVELLO L1 E COPERTURA

d'recta
urban management

COMMESSA: D820120030

Comune di SUSEGANA

OGGETTO: **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.**
Progetto di inserimento grande struttura di vendita in riferimento a P.U.A. denominato "Iperlando"

COMMITTENTE: IPER LANDO F.lli Landio s.p.a.
Via Mario Scuttari,1
35010 Peraga

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
d'recta urban management
STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
arch. Giulio Cantarella
geom. Mario Scuttari Carmelo

d-recta srl
Via Emilia, 2 - 35010 Villa del Conte
T. 049 9317000 - F. 049 9317005
info@d-recta.it - www.d-recta.it

PROGETTO ARCHITETTONICO
arch. Enrico Dal Zotto

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
arch. Sandro Bertaglia

PROGETTO IMPIANTI
geom. Aldo Cazzaro Dal Zotto - studiodezeta

GRUPPO INTERDISCIPLINARE COMPETENZE SPECIALISTICHE:
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A.)
geom. Gino Balestro - Consulenti
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
dott. Paolo Gallato - Consulenti
STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ
dott. Paolo Gallato - Consulenti
STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
ing. Valter Fiorin - Consulenti
VALUTAZIONE IMPATTO SU ATMOSFERA
ing. Luca Dal Forno - Consulenti
ing. Luca Dal Forno
STUDIO INDAGINE GEOLOGICA
dott. Luca Zampieri

ELABORATO: STATO DI PROGETTO

IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI SPECIALI: Impianti Speciali Rivelazione Fumi ed EVAC

1:100

AE7b

CODICE: D820120030EAD000EP1

EMISSIONE

RV	data	descrizione	redatto	controllato
00	21/06/2021	Prima emissione	AG	SA

Il presente documento è proprietà di d'recta S.r.l. e non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza autorizzazione scritta.

d'recta è certificata UNI EN ISO 9001:2015 n. 1175/0
d'recta è certificata UNI EN ISO 14001:2015 n. 1175/0