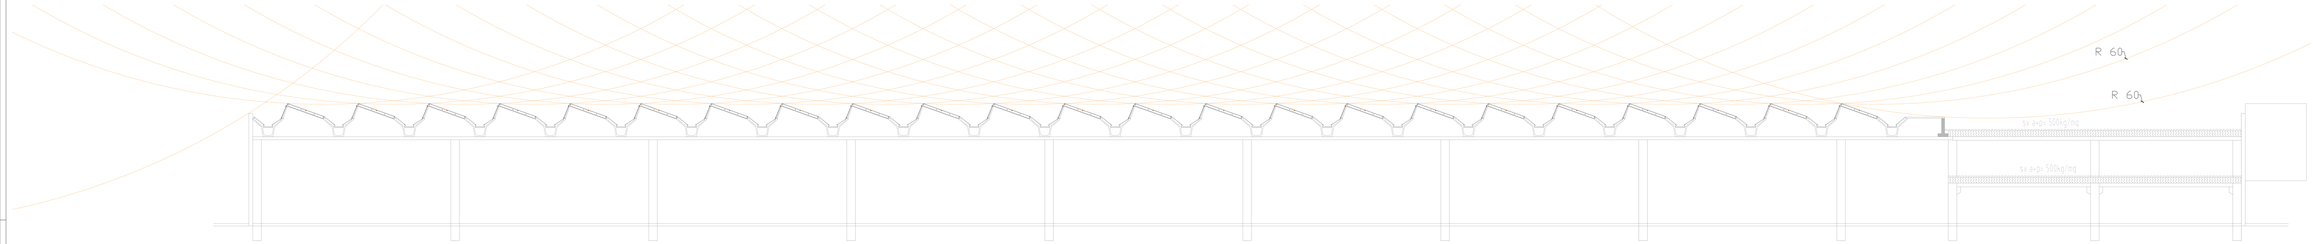

IMPIANTO DI TERRA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PICCHETTO CON ISPEZIONE VERTICALE L.1m - L=D ACCIAIO INOX
	RETE ELETTROSALDATA
	PUNTO DI ISPEZIONE IMPIANTO EQUIPOTENZIALE DI TERRA
	CORDA DI RAME DI SEZIONE 50 mm² / TONDINO Ø 10 mm
	TONDINO Ø 8 mm / PIATTO FERRO ZINCATO 25x2 mm
	PIASTRETTA
	INDICATORE VERICONE DI PRIMO - SALITA
	CONTRATTO TERRO ANANTURA PILASTRO (FILLERS) PER CALATA LPS

PARTICOLARE COLLEGAMENTO TRA RETE E RETE ELETTROSALDATA



PARTICOLARE COLLEGAMENTO MAGLIA ELETTROSALDATA



NOTE IMPORTANTI COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI

NOTA	DESCRIZIONE
RELATIVO	NEI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO SARANNO ESEGUITI CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SECONDO QUANTO PREVISTO NELLE "CLAUSOLE IMPRESCINDIBILI" DEL CAPITOLATO DEL DOC. "DOCUMENTO DI SICUREZZA ANTINCENDIO" DEL PROGETTO ESECUTIVO. IL NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLO ELABORATO DI PROGETTO, DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. CONTROLLARE LE VERIFICHE CON PARTE INTERESSATE DELLA DOCUMENZIONE DI PROGETTO PRIMA DELLA POSA IN OPERA. QUALSIASI OPERA, PREVISTA E NON PREVISTA NELLO ELABORATO DI PROGETTO, DEVE ESSERE ESEGUITA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. IMPIANTI ANTINCENDIO, NON VISIBILI, DEVONO ESSERE VISUALIZZATI DA INCHIESTE DI PROGETTO. ESEGUIRE LE PROVE PRIMA DELLA POSA IN OPERA TUTTE LE VOCI E LE DISTRIBUZIONI A VISTATO.
NOTA TECNOLOGICA	PRIMA DELLA POSA IN OPERA TUTTE LE VOCI E LE DISTRIBUZIONI A VISTATO. ESEGUIRE LE PROVE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SECONDO QUANTO PREVISTO NELLE "CLAUSOLE IMPRESCINDIBILI" DEL CAPITOLATO DEL DOC. "DOCUMENTO DI SICUREZZA ANTINCENDIO" DEL PROGETTO ESECUTIVO. IL NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLO ELABORATO DI PROGETTO, DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. QUALSIASI OPERA, PREVISTA E NON PREVISTA NELLO ELABORATO DI PROGETTO, DEVE ESSERE CONFORME ALLE DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.

1 0 1 2 3 4 m
Scala 1:100

d recta
urban management

COMMESSA 0420120030

Comune di SUSEGANA

OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.
Progetto di inserimento grande struttura di vendita in riferimento a P.U.A. denominato "Iperfando"

COMMITTENTE
IPB LANDO F.lli Landio s.p.a.
via Monte Grappa 1
35010 Piaghe

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
d recta urban management
d-recta srl
via Monte Grappa 1 Mogliano
35010 Carmignano di Brenta
t +39 0 49 9400 - f +39 0 49 9400
info@d-recta.it - www.d-recta.it

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
arch. Giovanni Lorenzoni
geom. Mario Stefano Carraretto

PROGETTO ARCHITETTONICO
arch. Enrio Dal Zotto

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
arch. Sandro Bergamo

PROGETTO IMPIANTI
geom. Aldo Lazzaro Dal Zotto - studiodalzotto@

GRUPPO INTERDISCIPLINARE COMPETENZE SPECIALISTICHE

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A.)
geom. Gino Bellesso - info@ecoi.it

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
ing. Alessandro Zanardo - info@

STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ
dott. Paolo Gallelli - info@ctp.it

STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
ing. Marco Zanardo - info@ctp.it

VALUTAZIONE VINCOLI SU ATMOSFERA
ing. Luca Dal Forno - info@ldf.it
ing. Luca dal Forno

STUDIO INDAGINE GEOLOGICA
dott. Luca Zanetti - info@

ELABORATO STATO DI PROGETTO

IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI SPECIALI: LPS Copertura e Anello Equipotenziale di Terra

1:100

AE8a

CODICE
DR2012003DEAD0DRF000

EMISSIONE

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO
00	21/06/2017	Prima emissione	AG	SA

Il presente documento è proprietà di d recta srl e non può essere riprodotto o copiato senza autorizzazione scritta.

certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008 n. 1-0863
certificato secondo OHSAS 18001:2007 n. 1-0863