PLANIMETRIA GENERALE - Scala 1:500

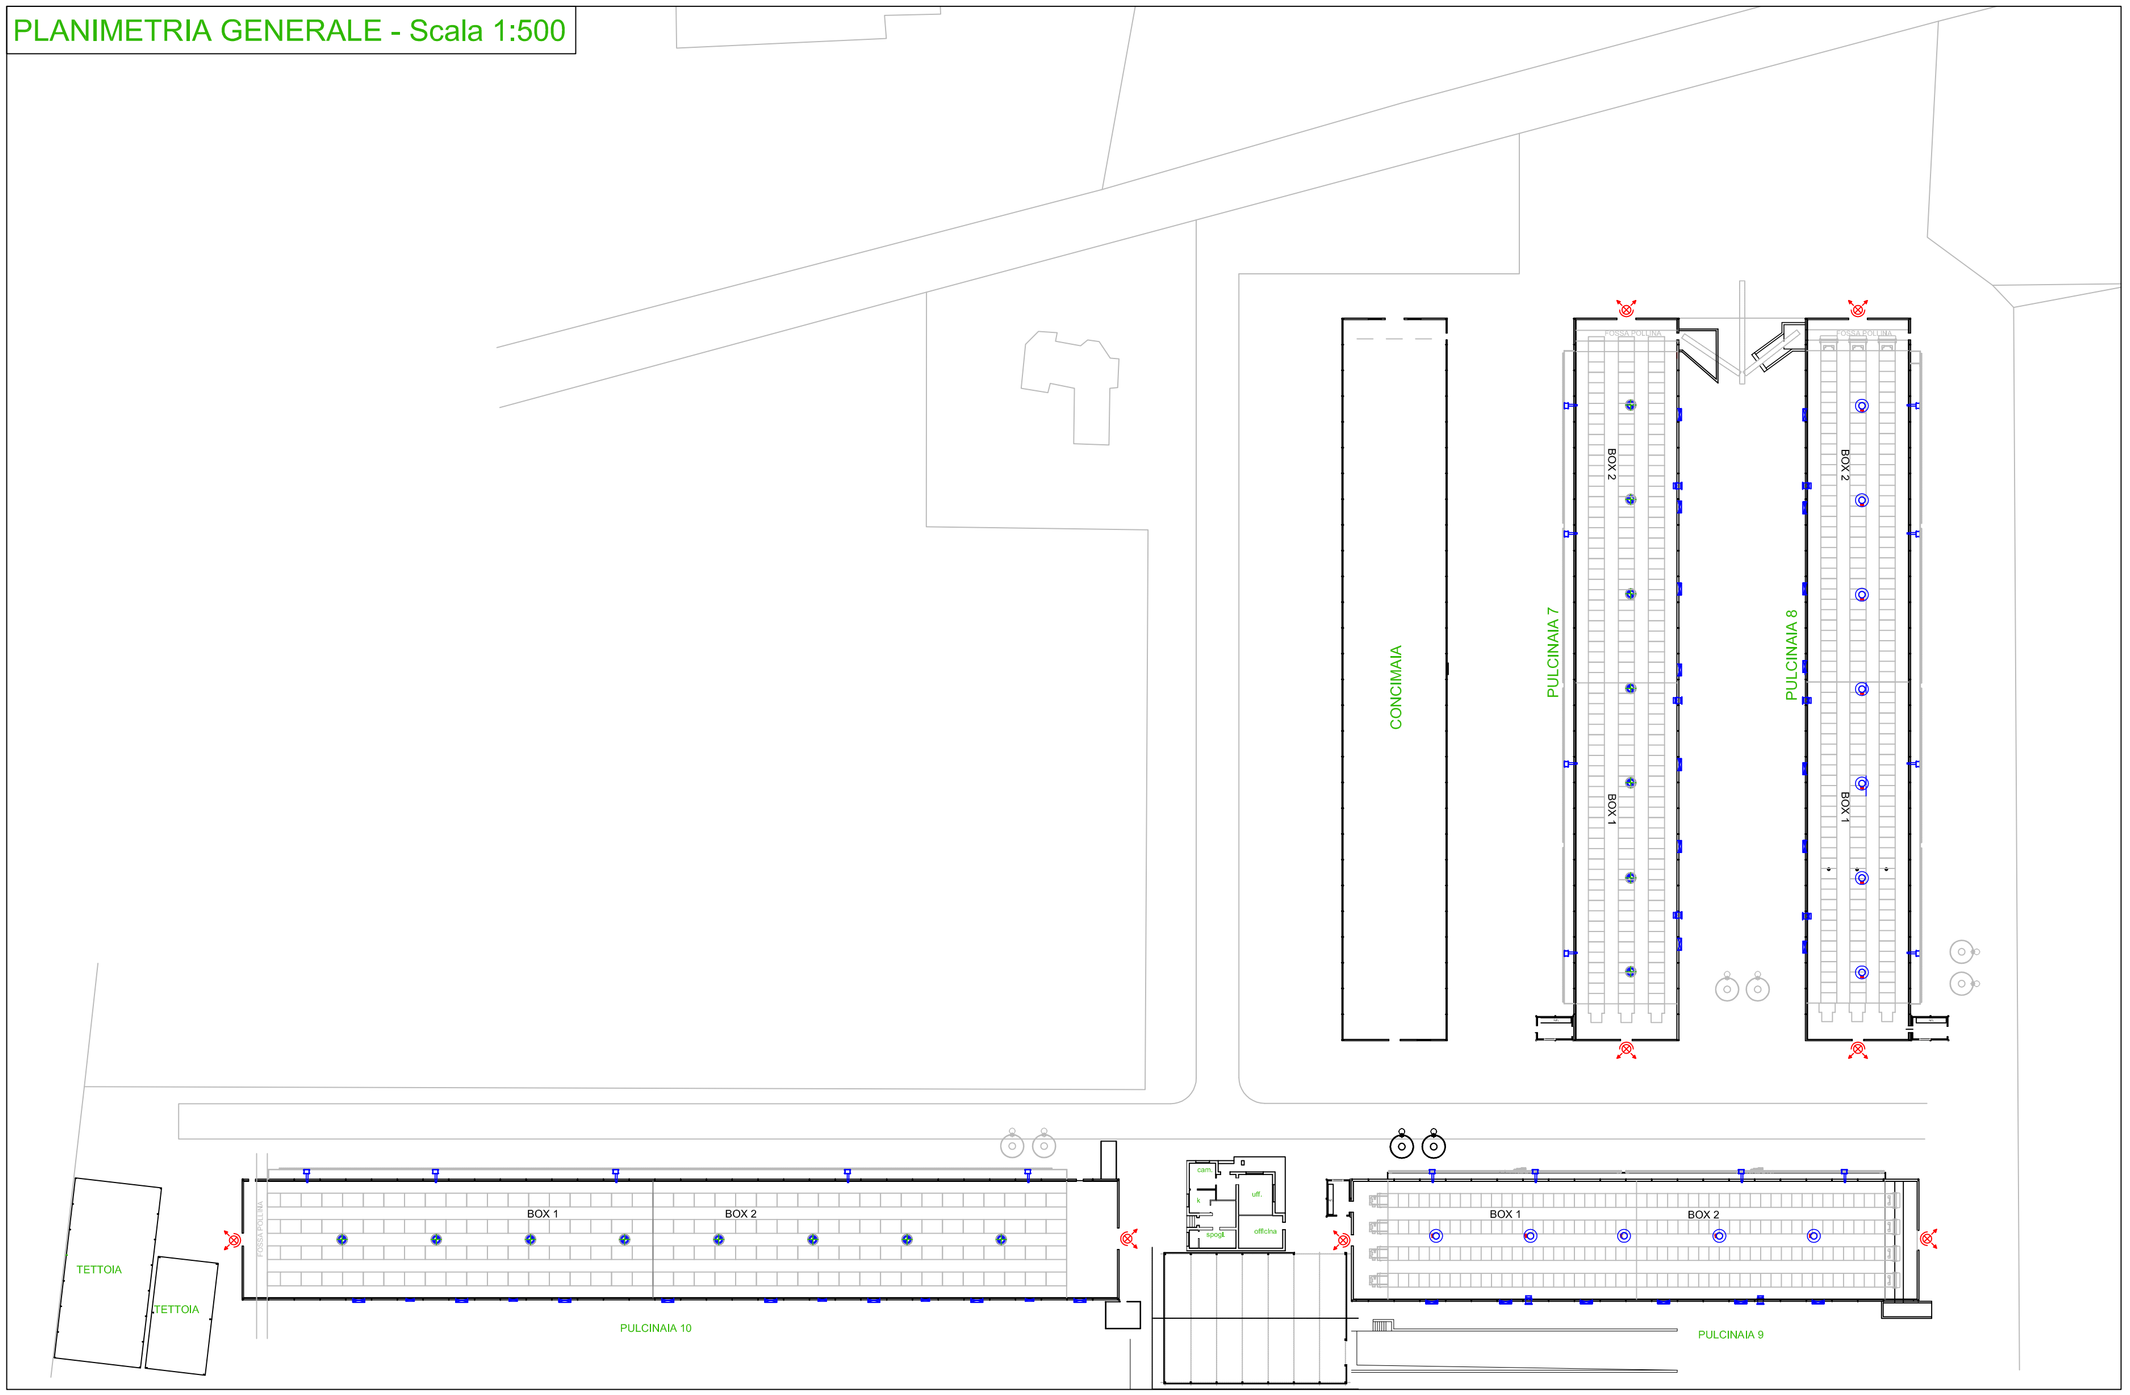

LEGENDA SIMBOLOGIA

– PROIETTORE A LED POTENZA 60W 3000K 8452lm – GRADO DI PROTEZIONE IP 66

SCHEDA TECNICA APPARECCHIO

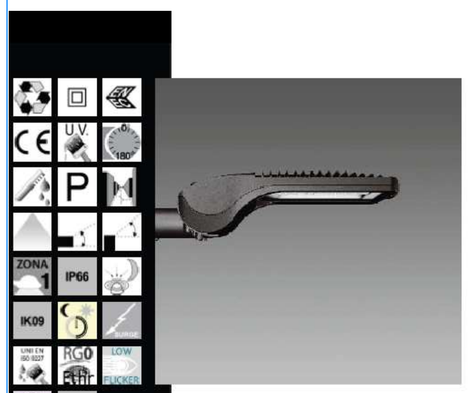

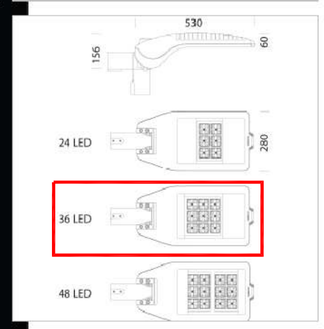

3375 Mini Stelvio - high performance - stradale

Corpo e telaio: In alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Attacco palo: In alluminio pressofuso è provvisto di ganasce per il bloccaggio dell'armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta; e da 0° a 10° per applicazione a testa palo. Passo di inclinazione 5° Moneo per pali di diametro 63-60mm.
Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001)
Verniciatura:il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Dotazione: Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell'apparecchio se quest'ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. A richiesta: protezione fino a 10KV. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.
Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30÷40°C vita utile 80%: 80.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente
Fattore di potenza >0.9
A richiesta sono disponibili con:
- alimentatori dimmerabili 1-10V, ordinabili con sottocodice 12
- dispositivo mezzanotte virtuale ordinabili con sottocodice 30
- alimentatori onde convogliate, ordinabili con sottocodice 0078
- Nema Socket, ordinabili con sottocodice 40
- Zhaga Socket, ordinabili con sottocodice 0054
- Verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
Superficie di esposizione al vento: L:139cm² F:400cm².
FUNZIONI DISPONIBILI BASIC PROG (CLD BASIC)
Settaggio del flusso luminoso: Avviene tramite programmazione della corrente di pilotaggio da richiedere in sede in fase d'ordine/progetto

Download
EXP 2D
- 3376.dxf
3DS
- disano_3376_ministelvio_48led.3ds
- disano_3376_ministelvio_36led.3ds
- disano_3376_ministelvio_24led.3ds
3DM
- disano_3376_ministelvio_24led.3dm
- disano_3376_ministelvio_48led.3dm
- disano_3376_ministelvio_36led.3dm
Montaggi
- STELVIO.MINISTELVIO.pdf
- Is-power config.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore	Surge
340200-00	CLD	7.68	LED-8075lm-4000K-CRI70	36 W	ANTRACITE	6/10kV
340201-00	CLD	7.66	LED-9068lm-4000K-CRI70	60 W	ANTRACITE	6/10kV
340202-00	CLD	8.04	LED-14831lm-4000K-CRI70	103 W	ANTRACITE	6/10kV
340203-00	CLD	8.04	LED-17480lm-4000K-CRI70	125 W	ANTRACITE	6/10kV
340200-39	CLD	7.68	LED-5649lm-3000K-CRI70	36 W	ANTRACITE	6/10kV
340201-39	CLD	7.66	LED-8452lm-3000K-CRI70	60 W	ANTRACITE	6/10kV
340202-39	CLD	8.14	LED-13782lm-3000K-CRI70	103 W	ANTRACITE	6/10kV
340203-39	CLD	8.07	LED-16250lm-3000K-CRI70	125 W	ANTRACITE	6/10kV

PROSPETTO TIPO CAPANNONE - Sc. 1:50

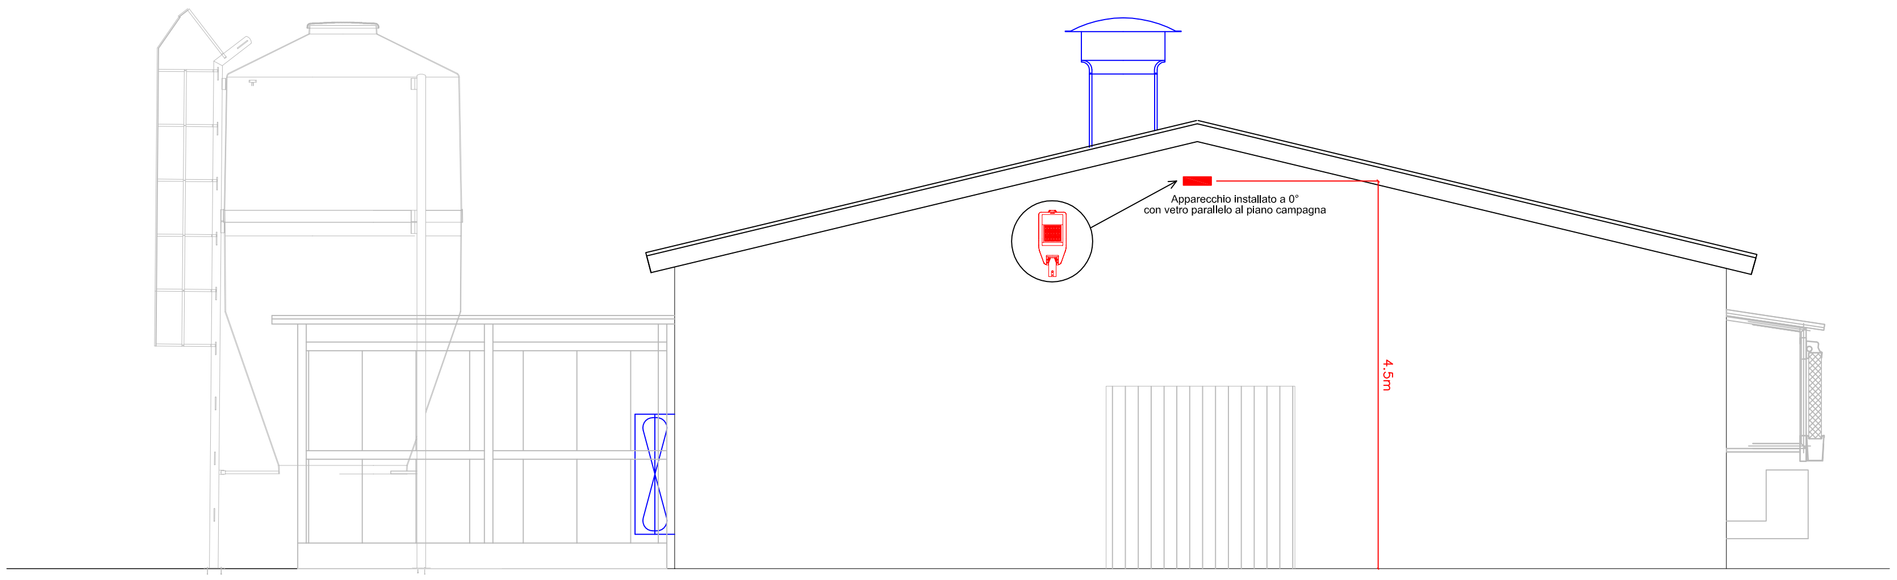

Comune di Colle Umberto
Provincia di TREVISO

STATO DI PROGETTO

Committente :

SOCIETA' AGRICOLA FIORIN DI LIONELLO & C. S.S.
Via Mensa n. 3 - Santa Maria in Fabriago
48022 - Lugo (RA)

Cantiere :

Via Trento n. 47 - Menarè
31014 - Colle Umberto (TV)

Progettazione :

MASTER STUDIO

ZANATO Per. Ind. DAVIDE
Via L.Einaudi n.36 Int. 7 e 11
45100 - ROVIGO
Telefono e Fax 0425471135
Cellulare 3484108075
E-mail: info@master-studio.info
PEC : davide.zanato@pec.eppi.it
web : www.master-studio.info

BAMAT IMPIANTI

BAMAT IMPIANTI SRL
Via dell'Artigianato, 14/16/16A
45030 Occhiobello (RO)
Tel. 0425/760301-Fax 0425/761371
E-mail: bamat@bamat.it

Il Tecnico :

Per. Ind. Davide ZANATO N° 414 – COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – ROVIGO

Il Committente/la Proprietà :

REV	DATA	DESCRIZIONE
10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
00		

progetto :

PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA A SERVIZIO DELLE PULCINAIE 7-8-9-10

oggetto :

PLANIMETRIA E PROSPETTI CAPANNONE "TIPO" E POSIZIONAMENTO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED

elaborato n. :

IE-01

Responsabile del Procedimento

Istruttore del Procedimento

scala : 1:50/1:500

data : Novembre 2021

file : IE-01.DWG

VIETATA LA RIPRODUZIONE DELL'ELABORATO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLO STUDIO