


CURVE ISOCAMPO A 3µT CALCOLATE SU PIANI ORIZZONTALI.
 LE QUOTE SONO ESPRESSE IN VALORE ASSOLUTO S.L.M..
 VALORE DI RIFERIMENTO: QUOTA DI ATTACCO DEL
 CONDUTTORE BASSO SINISTRO DEL SOST. 199 (+42,0 m s.l.m.)
 DELLA LINEA 23558D1.

QUOTA DI RIFERIMENTO:
 ATTACCO CONDUTTORE BASSO
 SINISTRO AL SOST. n. 199
 (VALORE S.L.M.)

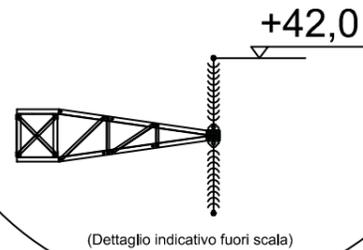

REVISIONI					
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
00	05/06/2025	Curve isocampo a 3µT calcolate su piani orizzontali Quota di riferimento conduttore basso al P199 della T23558D1	DIAZ A. UVV	DIAZ A. UVV	PAVAN F. UVV

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO				
DPCM 08/07/2013	25-23558D1-02				
PROGETTO	TITOLO				
RICAVATO DAL DOC. TERNA	LINEA 132 kV "TREVIGNANO - SEZ. P.239/A"				
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	CODICE 23558D1 CAMPATA TRA I SOSTEGNI 198-199				

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
FDR3D_Autopark.dwg	1 unità = 1	A3	1:1000	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.
 This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.